


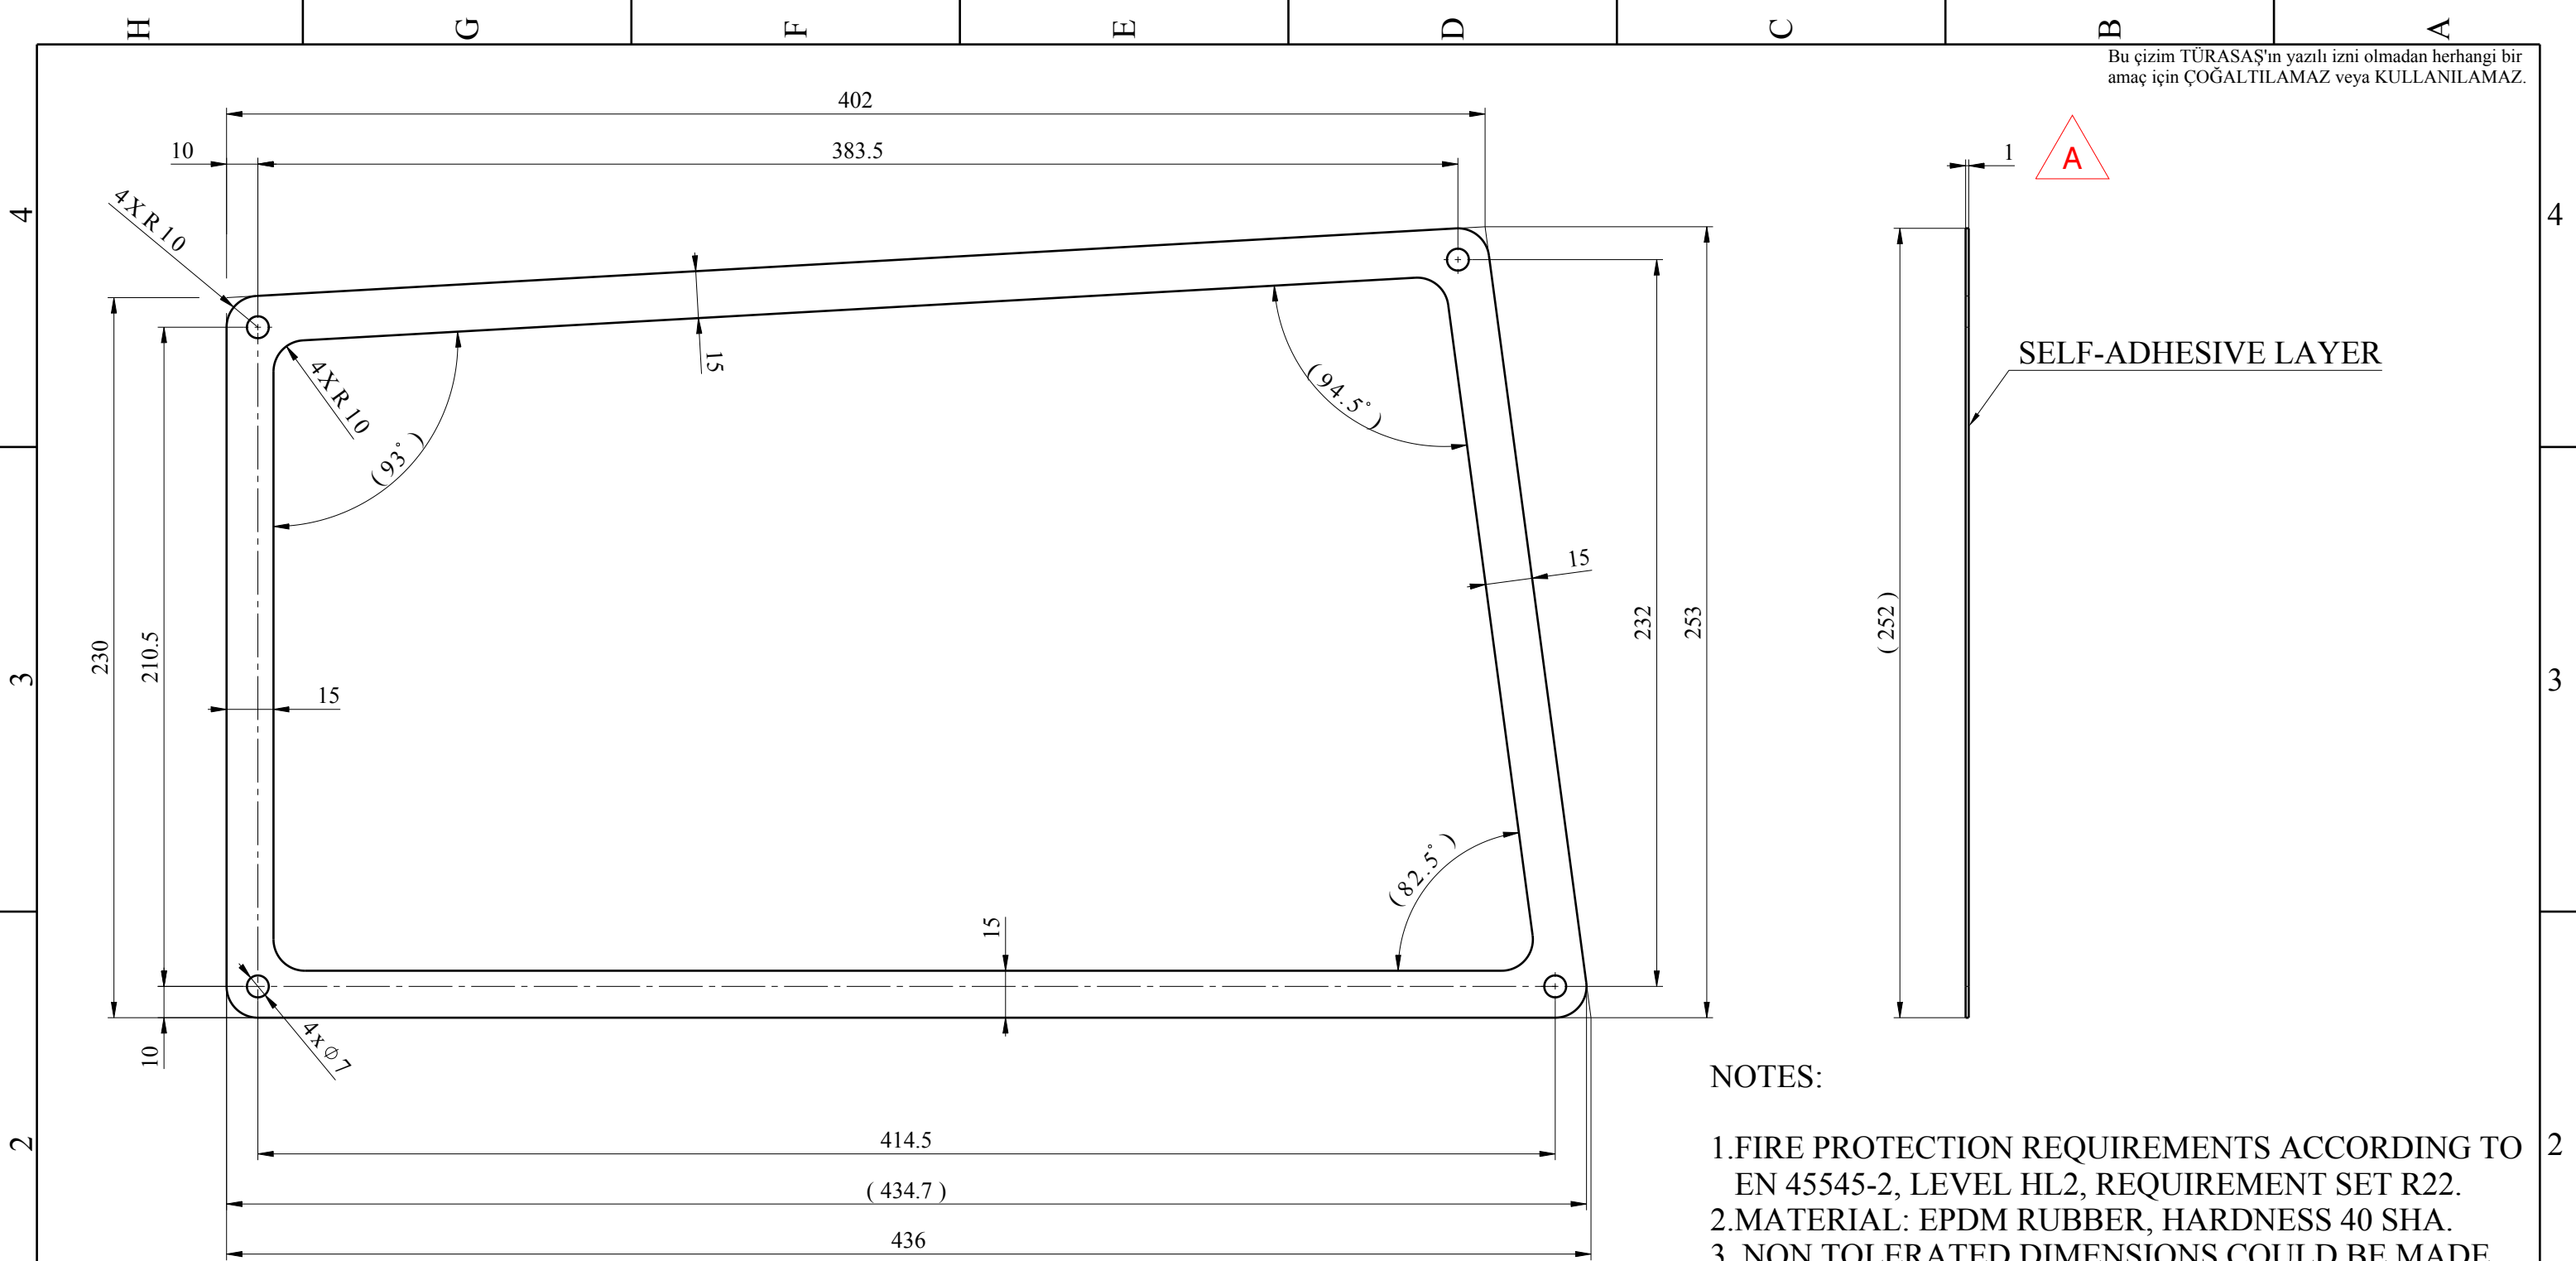

NOTES:

- 1.FIRE PROTECTION REQUIREMENTS ACCORDING TO EN 45545-2, LEVEL HL2, REQUIREMENT SET R22.
- 2.MATERIAL: EPDM RUBBER, HARDNESS 40 SHA.
3. NON TOLERATED DIMENSIONS COULD BE MADE ACC. TO EN 22768-1c AND EN 22768-2L.

A	THICKNESS CHANGE	09.01.2023	T.J.RUMINOWICZ
Rev	Description	Data	Author

	RUBBER			N/A	EPDM	0,026	xx	
Adet	Parça Adı			Standart No	Malzeme	Birim Ağırlık Kg	Yarı Mamülün Ölçüleri	
Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi?Hayır								Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. CTQ
Grup No:		Tasnif No:		Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar:			TÜRASAŞ Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Eskişehir Bölge Müdürlüğü	
Tip	Tadilat			EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar)				
E5000	A	UPDATED		09.01.2023 K.KALAY			EN 22768-1m (Uzunluk ve açı ölçüleri)	
	Resim	W.JAMROG	24.07.2021	Onay: T.EROGLU			den proje	
	Kontrol	K.KALAY	31.07.2021	Tarih: 07.08.2021			Bu yerine geçti.	
	Ky Müh.						Komple Resim/Poz No	
	Kaynak Parametresi	-	-					
Ölçek	1:2	Kağıt Ebadı A3				RUBBER	001FC1711001-000	