


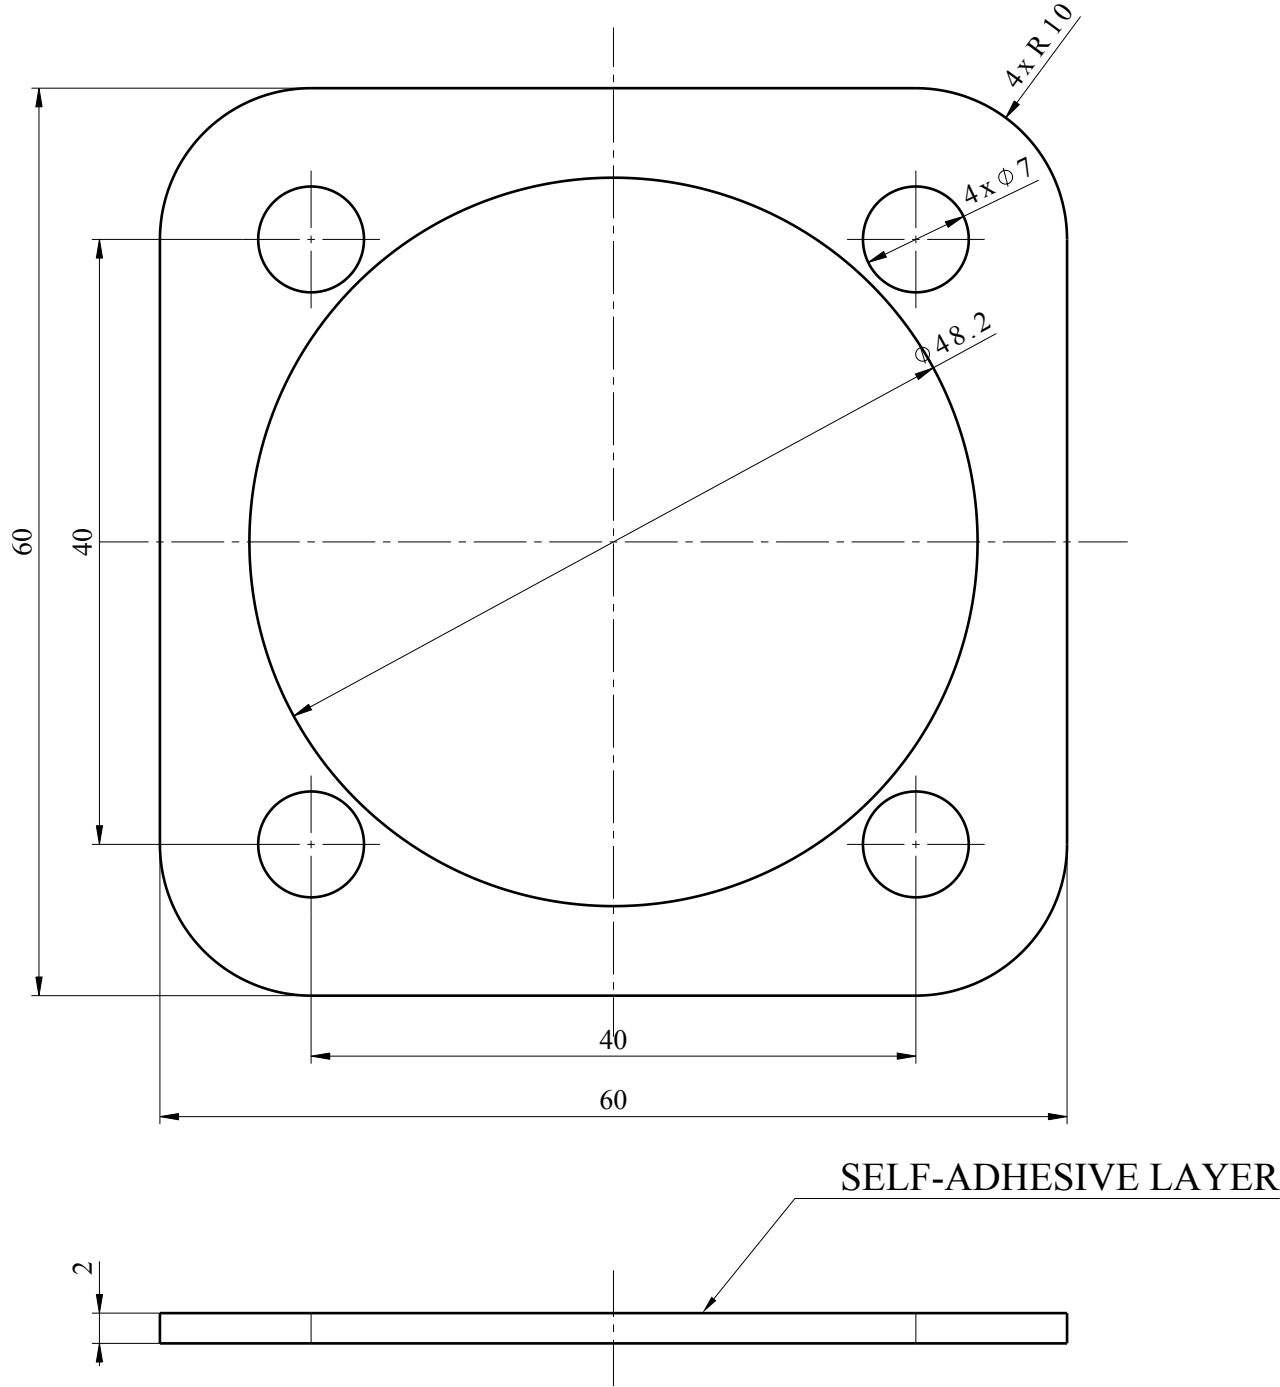

NOTES:

1. FIRE PROTECTION REQUIREMENTS ACC. TO EN 45545-2, HAZARD LEVEL HL2, REQUIREMENT SET R22.
2. MATERIAL: EPDM RUBBER, HARDNESS: 40 SHA.
3. NON TOLERATED DIMENSIONS COULD BE MADE ACC. TO EN 22768-1c AND EN 22768-2L.

	RUBBER				N/A	EPDM	0,005	xx					
Adet	Parça Adı				Standart No	Malzeme	Birim Ağırlık Kg	Yarı Mamülün Ölçüleri					
Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi?Hayır									Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. CTQ				
Grup No:			Tasnif No:			Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar: EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar) EN 22768-1m (Uzunluk ve açı ölçüleri) EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)			TÜRASAŞ Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Eskişehir Bölge Müdürlüğü				
Tip	Tadilat												
E5000	-												
	Resim	W.JAMROG		24.07.2021		Onay: T.EROGLU			den proje				
	Kontrol	K.KALAY		31.07.2021		Tarih: 07.08.2021			Bu yerine geçti.				
	Ky Müh.								Komple Resim/Poz No				
	Kaynak Parametresi		-		-		-						
	Ölçek	2:1		Kağıt Ebadı A3				RUBBER			001FC1719201-000		
						B			A			Sayfa	1/1