


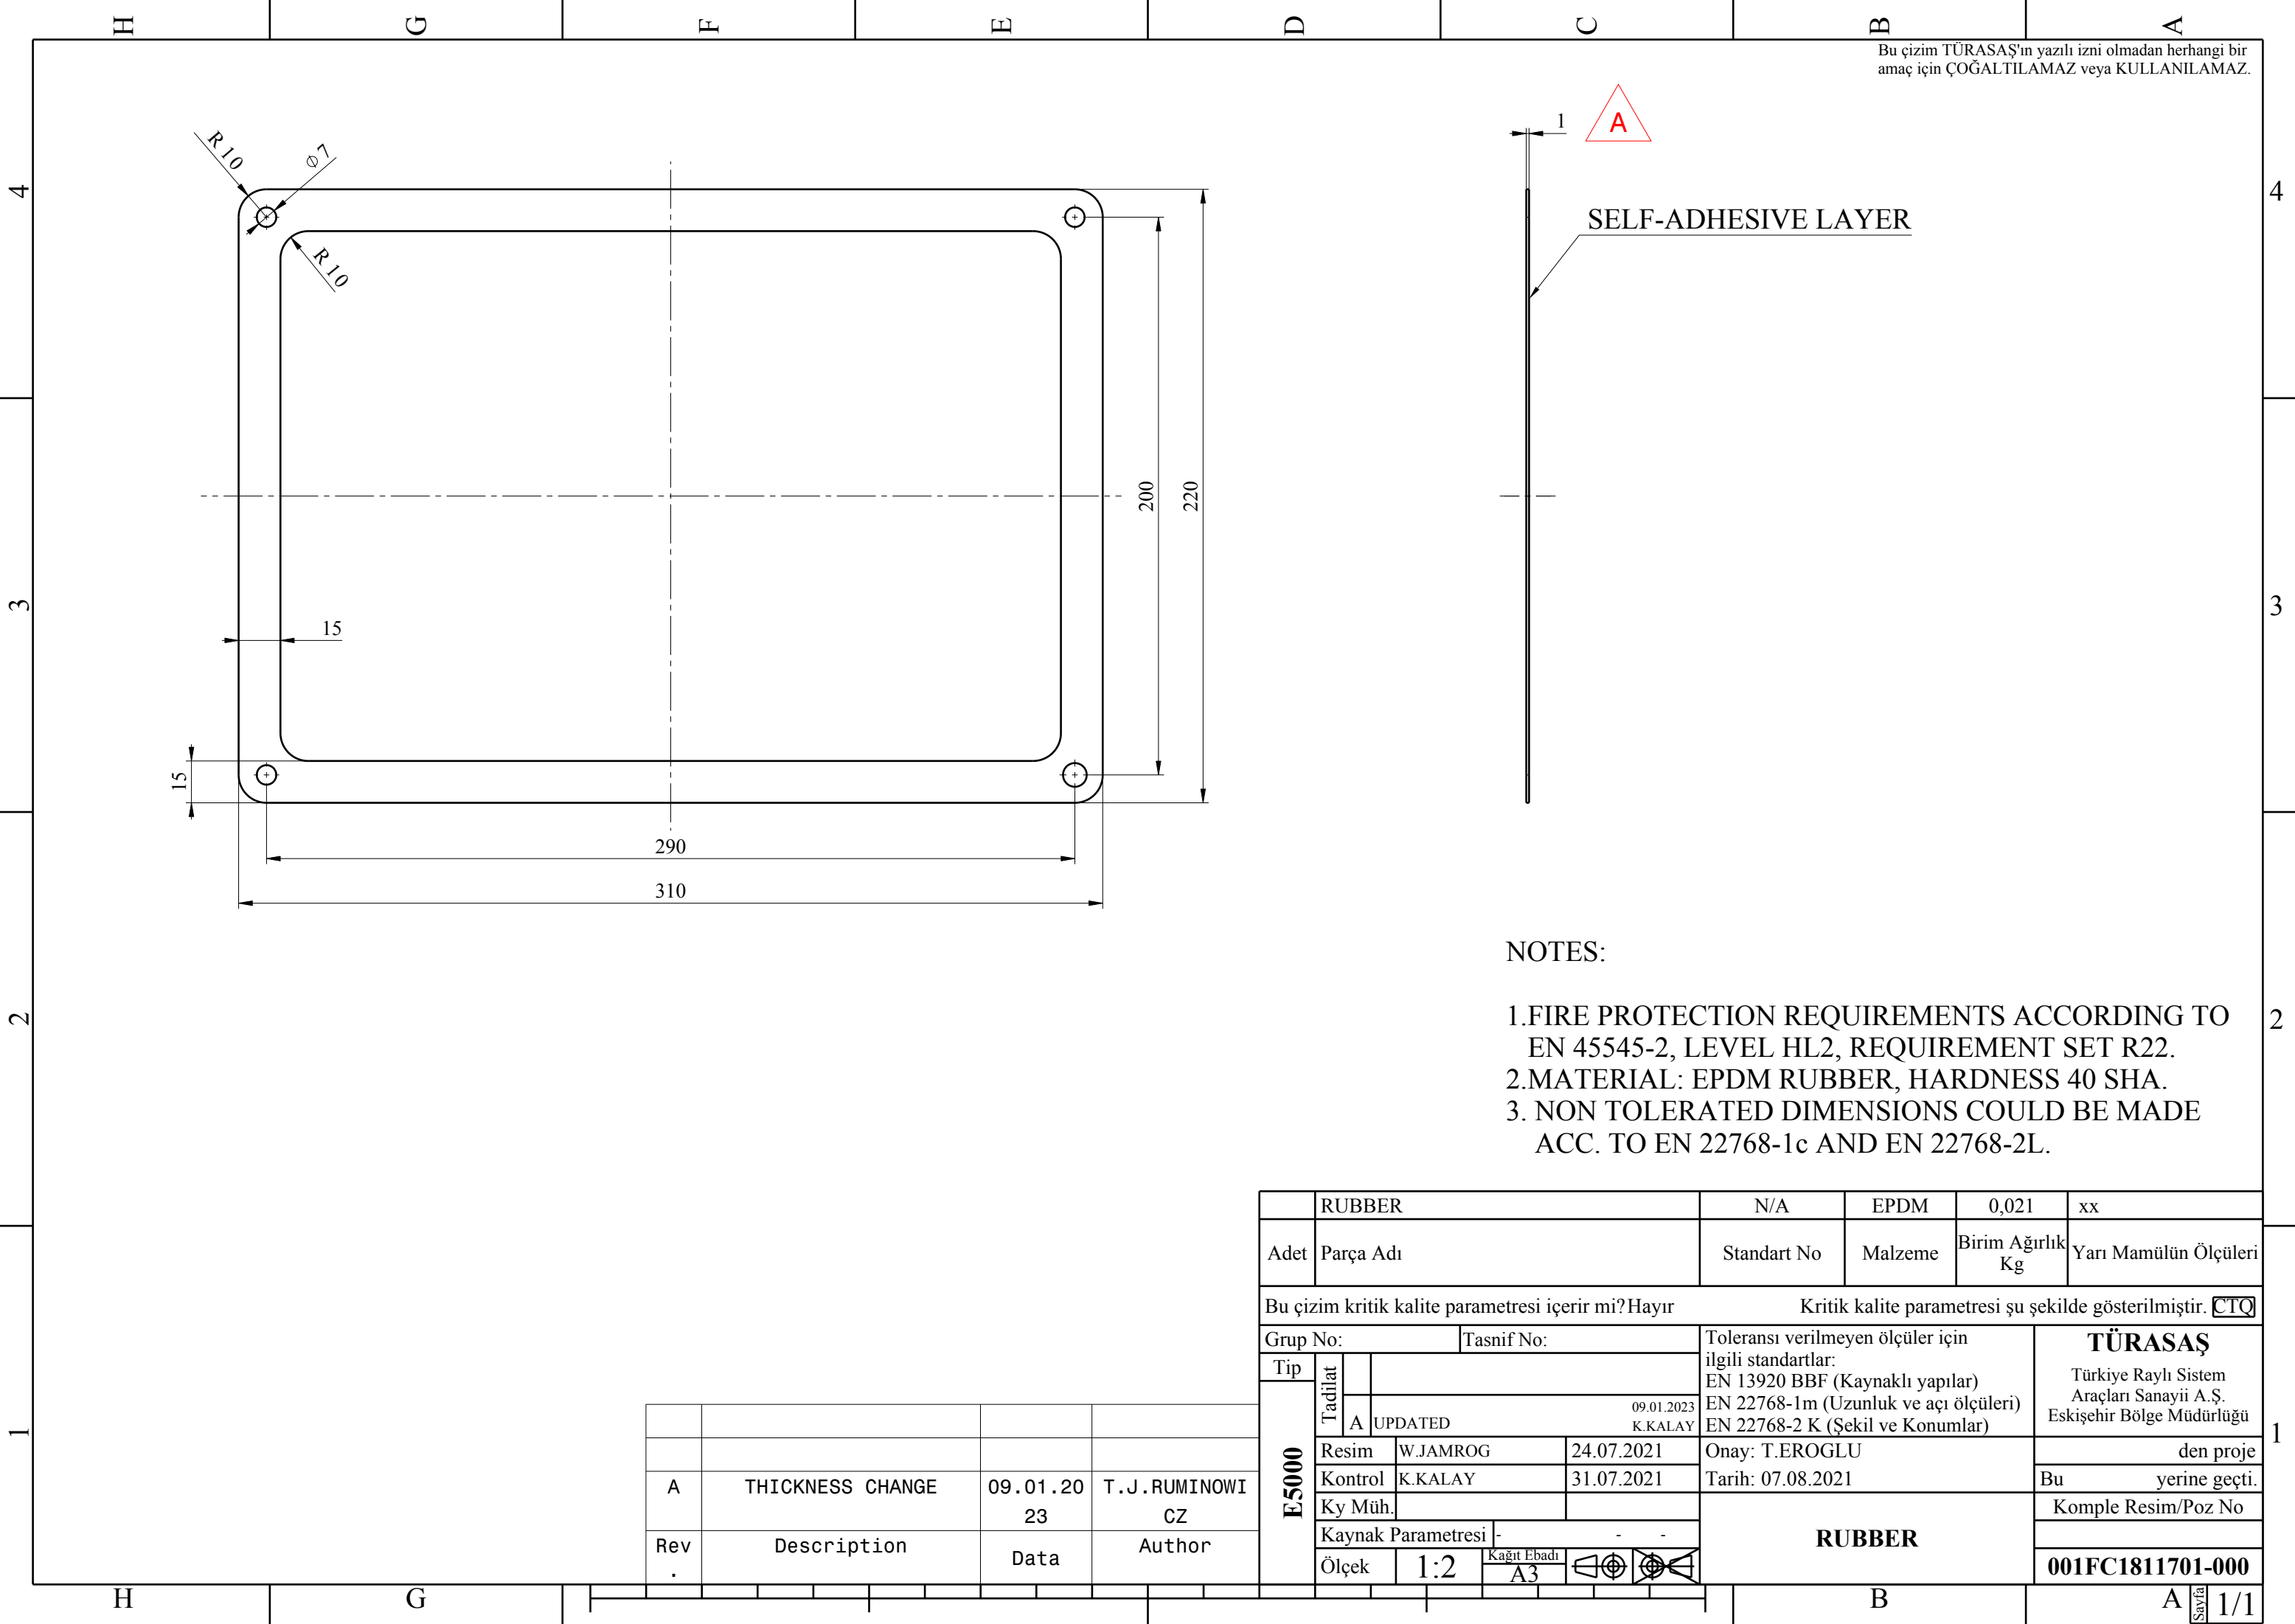

Bu çizim TÜRASAŞ'ın yazılı izni olmadan herhangi bir amaç için ÇOĞALTILAMAZ veya KULLANILAMAZ.

NOTES:

- 1.FIRE PROTECTION REQUIREMENTS ACCORDING TO EN 45545-2, LEVEL HL2, REQUIREMENT SET R22.
- 2.MATERIAL: EPDM RUBBER, HARDNESS 40 SHA.
3. NON TOLERATED DIMENSIONS COULD BE MADE ACC. TO EN 22768-1c AND EN 22768-2L.

A	THICKNESS CHANGE	09.01.2023	T.J.RUMINOWICZ
Rev	Description	Data	Author
.			

		RUBBER		N/A		EPDM		0,021		xx			
Adet		Parça Adı				Standart No		Malzeme		Birim Ağırlık Kg		Yarı Mamülün Ölçüleri	
Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi? Hayır												Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. CTQ	
Grup No:				Tasnif No:				Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar: EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar) EN 22768-1m (Uzunluk ve açı ölçüleri) EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)				TÜRASAŞ Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Eskişehir Bölge Müdürlüğü	
Tip		Tadilat		09.01.2023 K.KALAY									
E5000	A		UPDATED										
	Resim		W.JAMROG		24.07.2021		Onay: T.EROGLU				den proje		
	Kontrol		K.KALAY		31.07.2021		Tarih: 07.08.2021				Bu yerine geçti.		
	Ky Müh.						RUBBER				Komple Resim/Poz No		
	Kaynak Parametresi		-		- -								
	Ölçek		1:2		Kağıt Ebadı A3								001FC1811701-000