


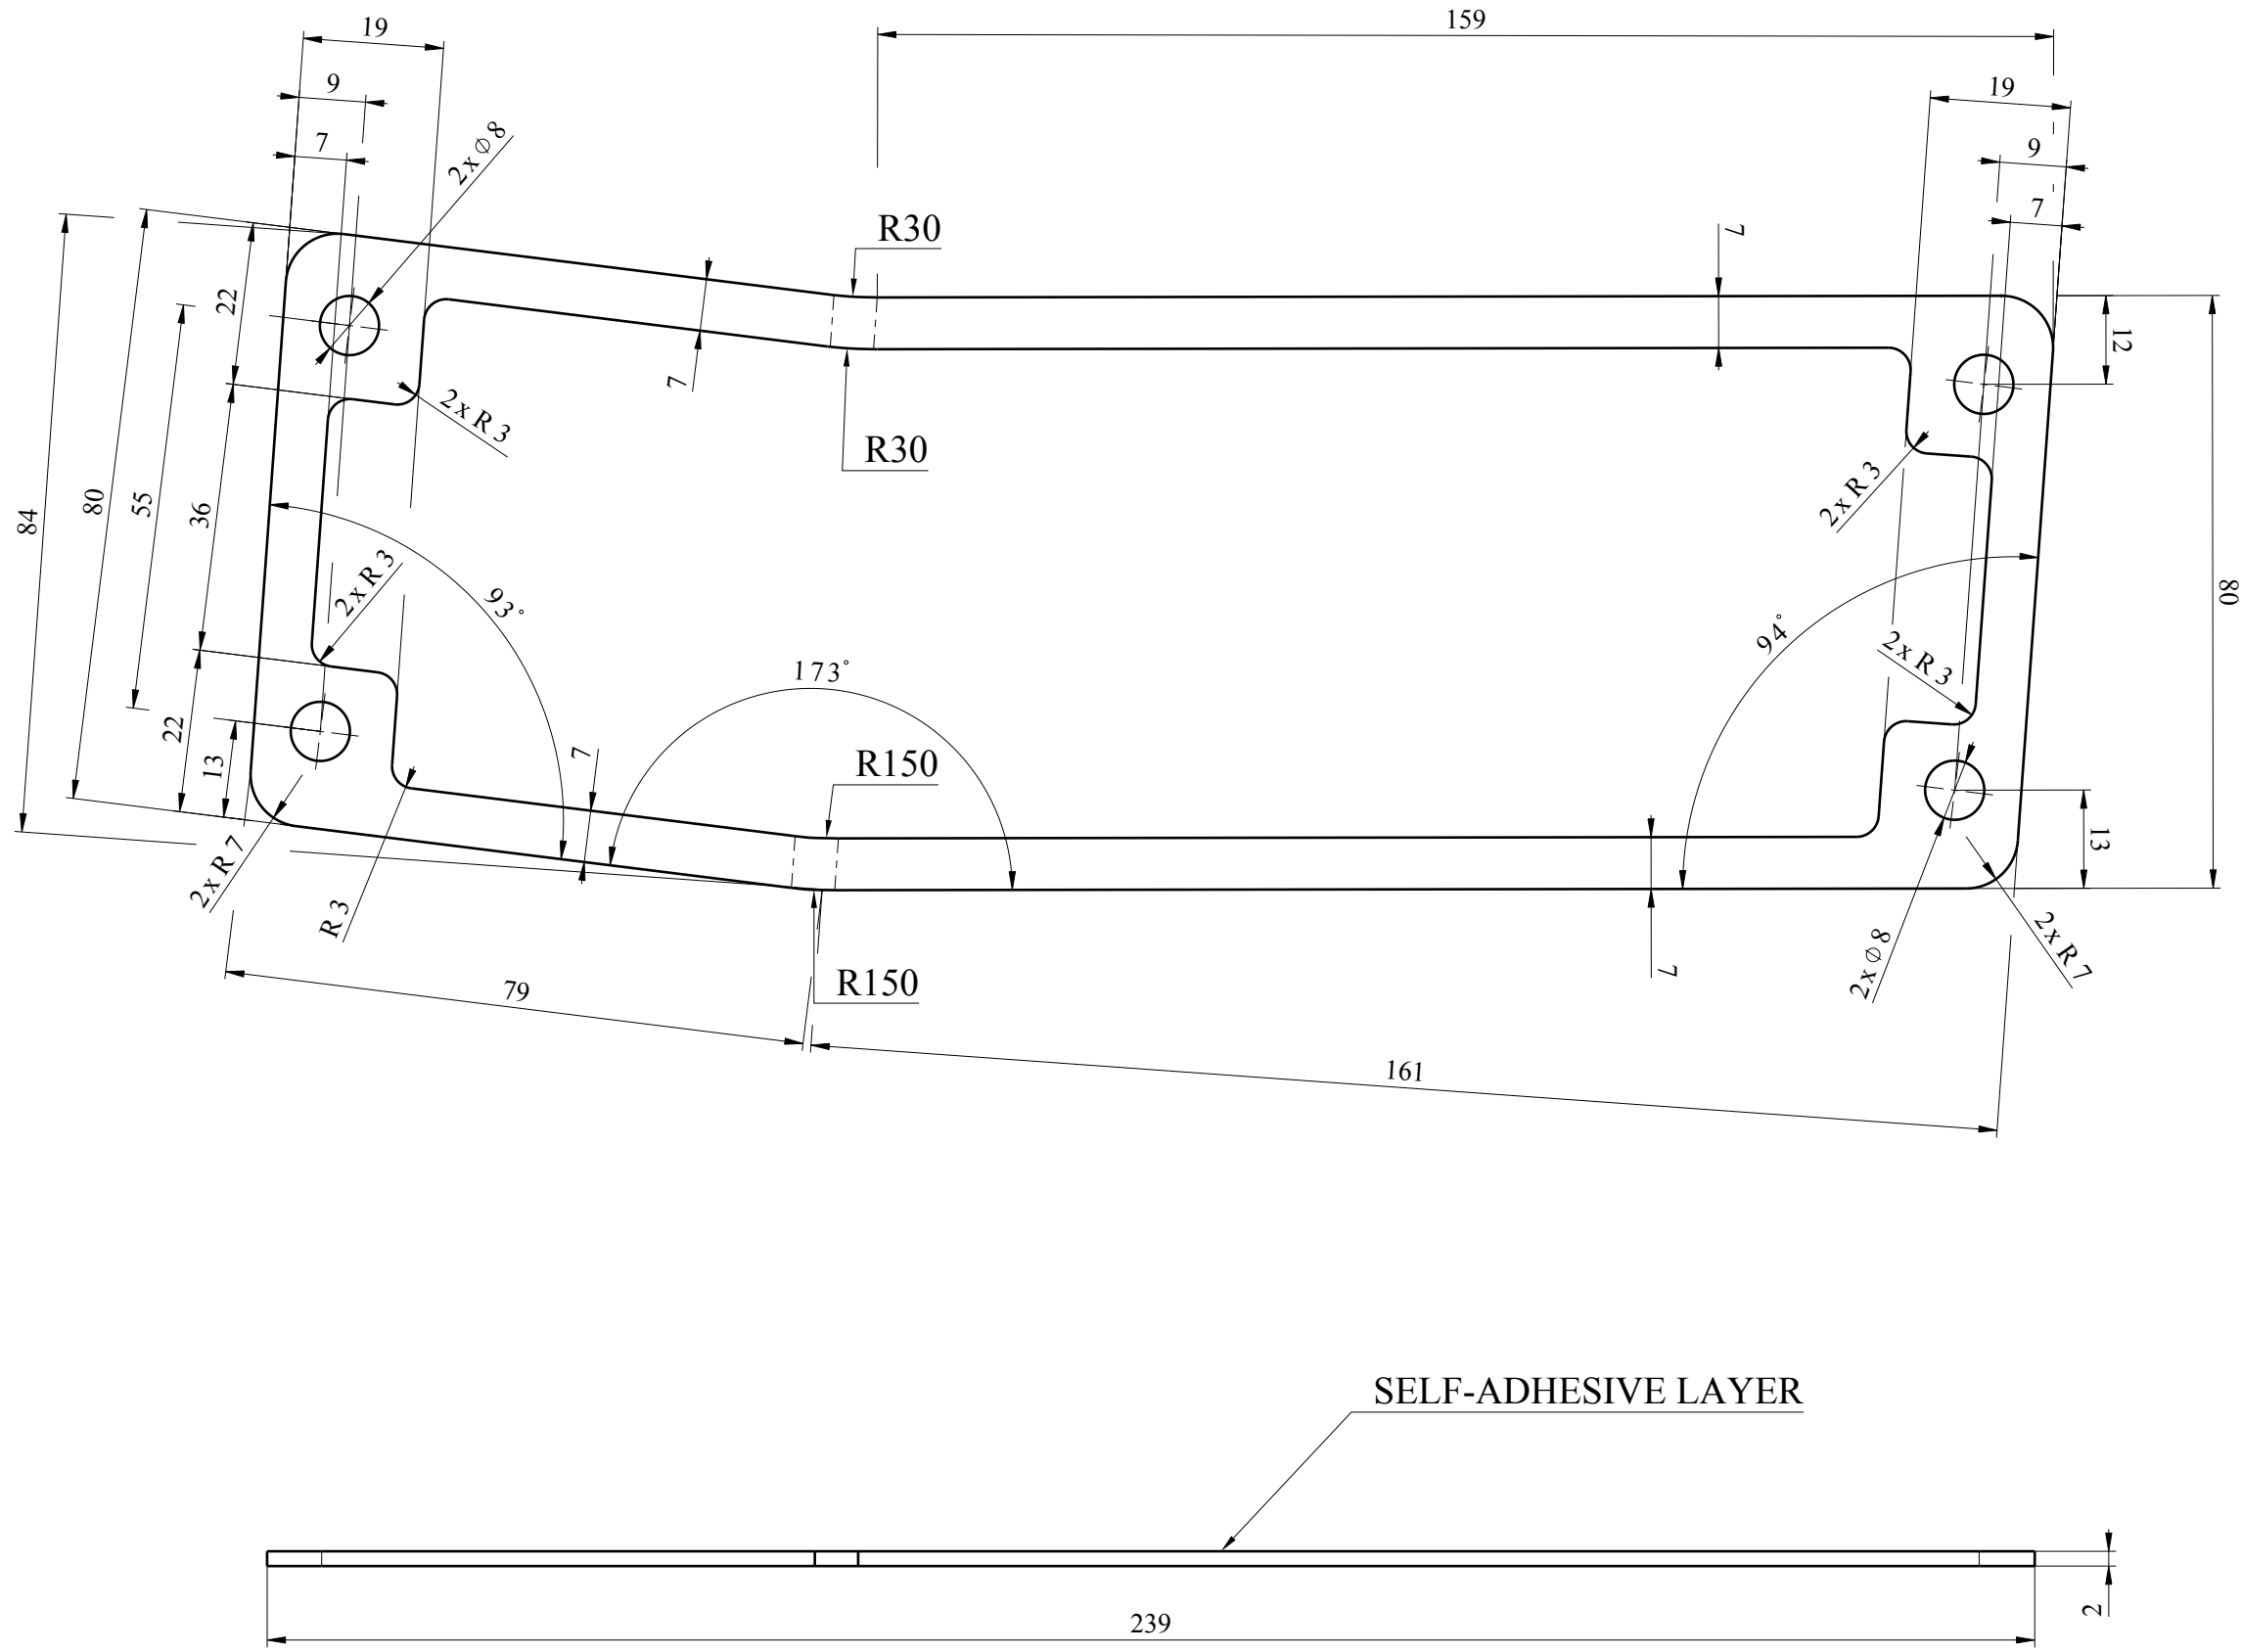

NOTES:

1. FIRE PROTECTION REQUIREMENTS ACC. TO EN 45545-2, HAZARD LEVEL HL2, REQUIREMENT SET R22.
2. MATERIAL: EPDM RUBBER, HRDNESS: 70 SHA.
3. NON TOLERATED DIMENSIONS COULD BE MADE ACC. TO EN 22768-1c AND EN 22768-2L.
4. ALL RADII WITHOUT DIMENSIONS R3

RUBBER			N/A		EPDM	0,013	xx	
Adet	Parça Adı			Standart No	Malzeme	Birim Ağırlık Kg	Yarı Mamülün Ölçüleri	
Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi?Hayır								Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. ☒ TQ
Grup No:		Tasnif No:			Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar: EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar) EN 22768-1m (Uzunluk ve açı ölçüleri) EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)		TÜRSASAŞ Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Eskişehir Bölge Müdürlüğü	
Tip	Tadilat							
E-5000	-							
	Resim	A.WĘGRZYN	24.07.2021	Onay: T.EROGLU				
	Kontrol	K.KALAY	31.07.2021	Tarih: 07.08.2021				
	Ky Müh.							
Kaynak Parametresi		-			RUBBER		den proje	
Ölçek	1:1	Kağıt Ebadı A2					yerine geçti.	
							Komple Resim/Poz No	
					001FC1821001-000			