
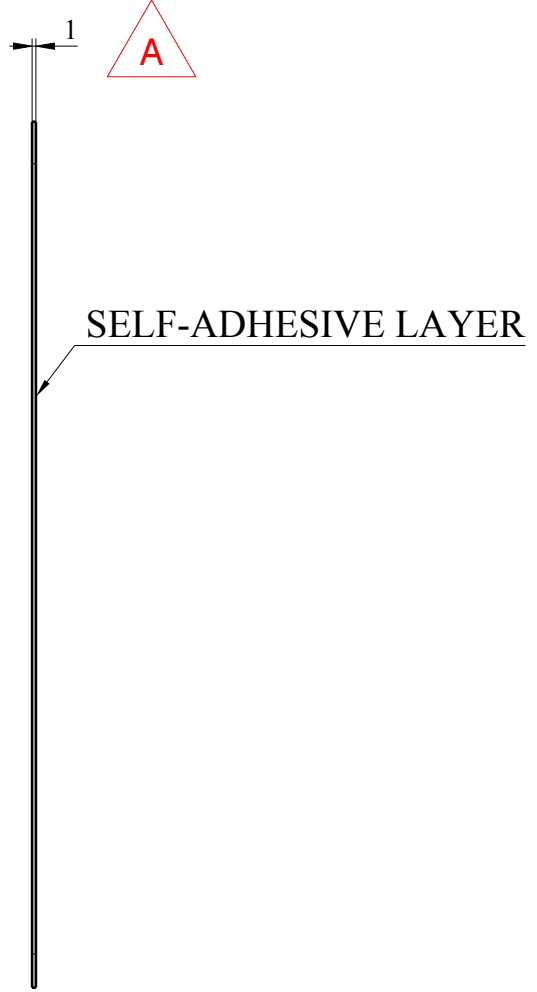


Bu çizim TÜRASAŞ'ın yazılı izni olmadan herhangi bir amaç için ÇOĞALTILAMAZ veya KULLANILAMAZ.

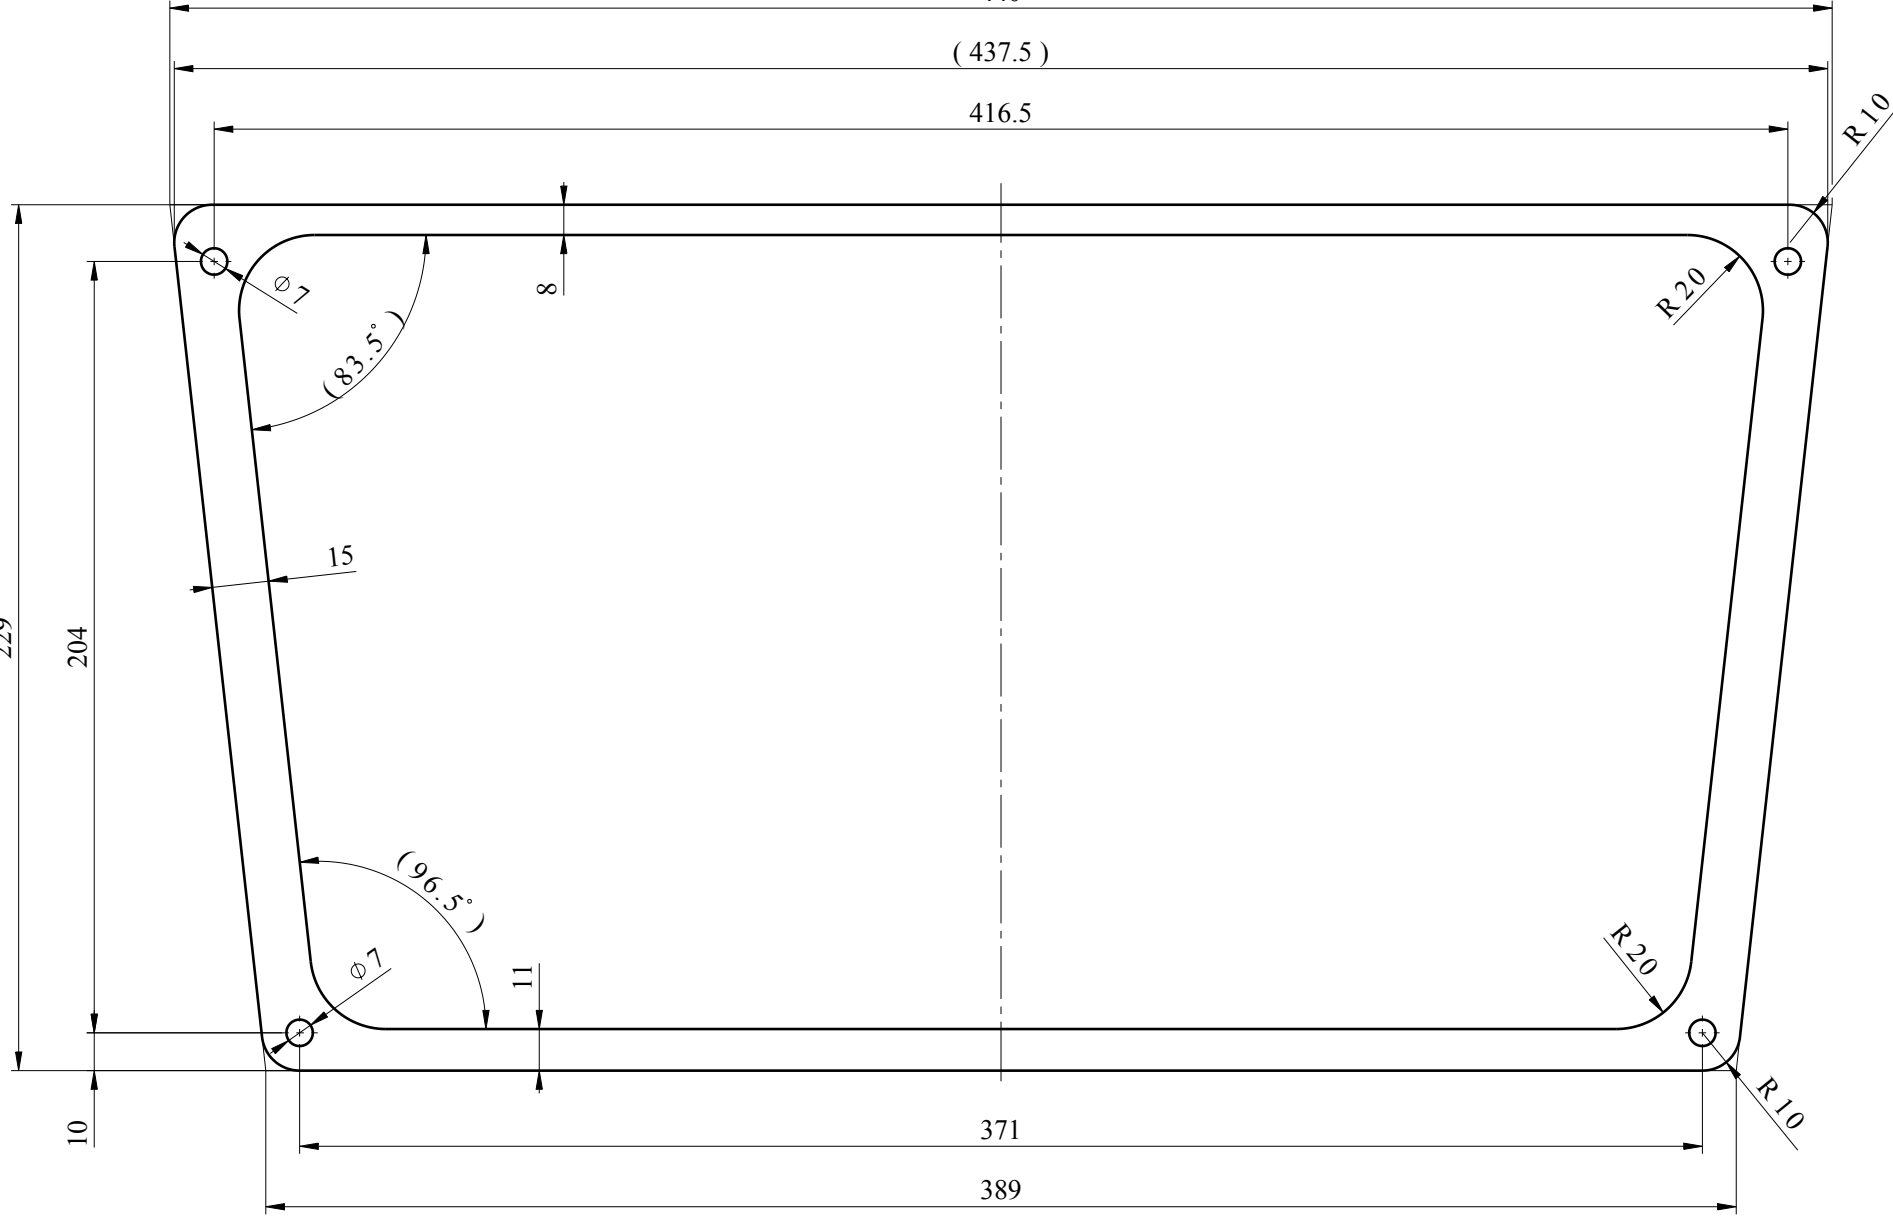

NOTES:

- 1.FIRE PROTECTION REQUIREMENTS ACCORDING TO EN 45545-2, LEVEL HL2, REQUIREMENT SET R22.
- 2.MATERIAL: EPDM RUBBER, HARDNESS 40 SHA.
3. NON TOLERATED DIMENSIONS COULD BE MADE ACC. TO EN 22768-1c AND EN 22768-2L.

A	THICKNESS CHANGE	09.01.2023	T.J.RUMINOWICZ
Rev	Description	Data	Author

	RUBBER			N/A	EPDM	0,020	xx	
Adet	Parça Adı			Standart No	Malzeme	Birim Ağırlık Kg	Yarı Mamülün Ölçüleri	
Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi?Hayır								Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. CTQ
Grup No:		Tasnif No:		Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar: EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar) EN 22768-1m (Uzunluk ve açı ölçüleri) EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)			TÜRASAS Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Eskişehir Bölge Müdürlüğü	
Tip	Tadilat							
E5000	A	UPDATED		09.01.2023 K.KALAY				
	Resim	W.JAMROG	24.07.2021	Onay: T.EROGLU			den proje	
	Kontrol	K.KALAY	31.07.2021	Tarih: 07.08.2021			Bu yerine geçti.	
	Ky Müh.			RUBBER			Komple Resim/Poz No	
	Kaynak Parametresi	-	-					
Ölçek	1:2	Kağıt Ebadı A3					001FC1712001-000	