


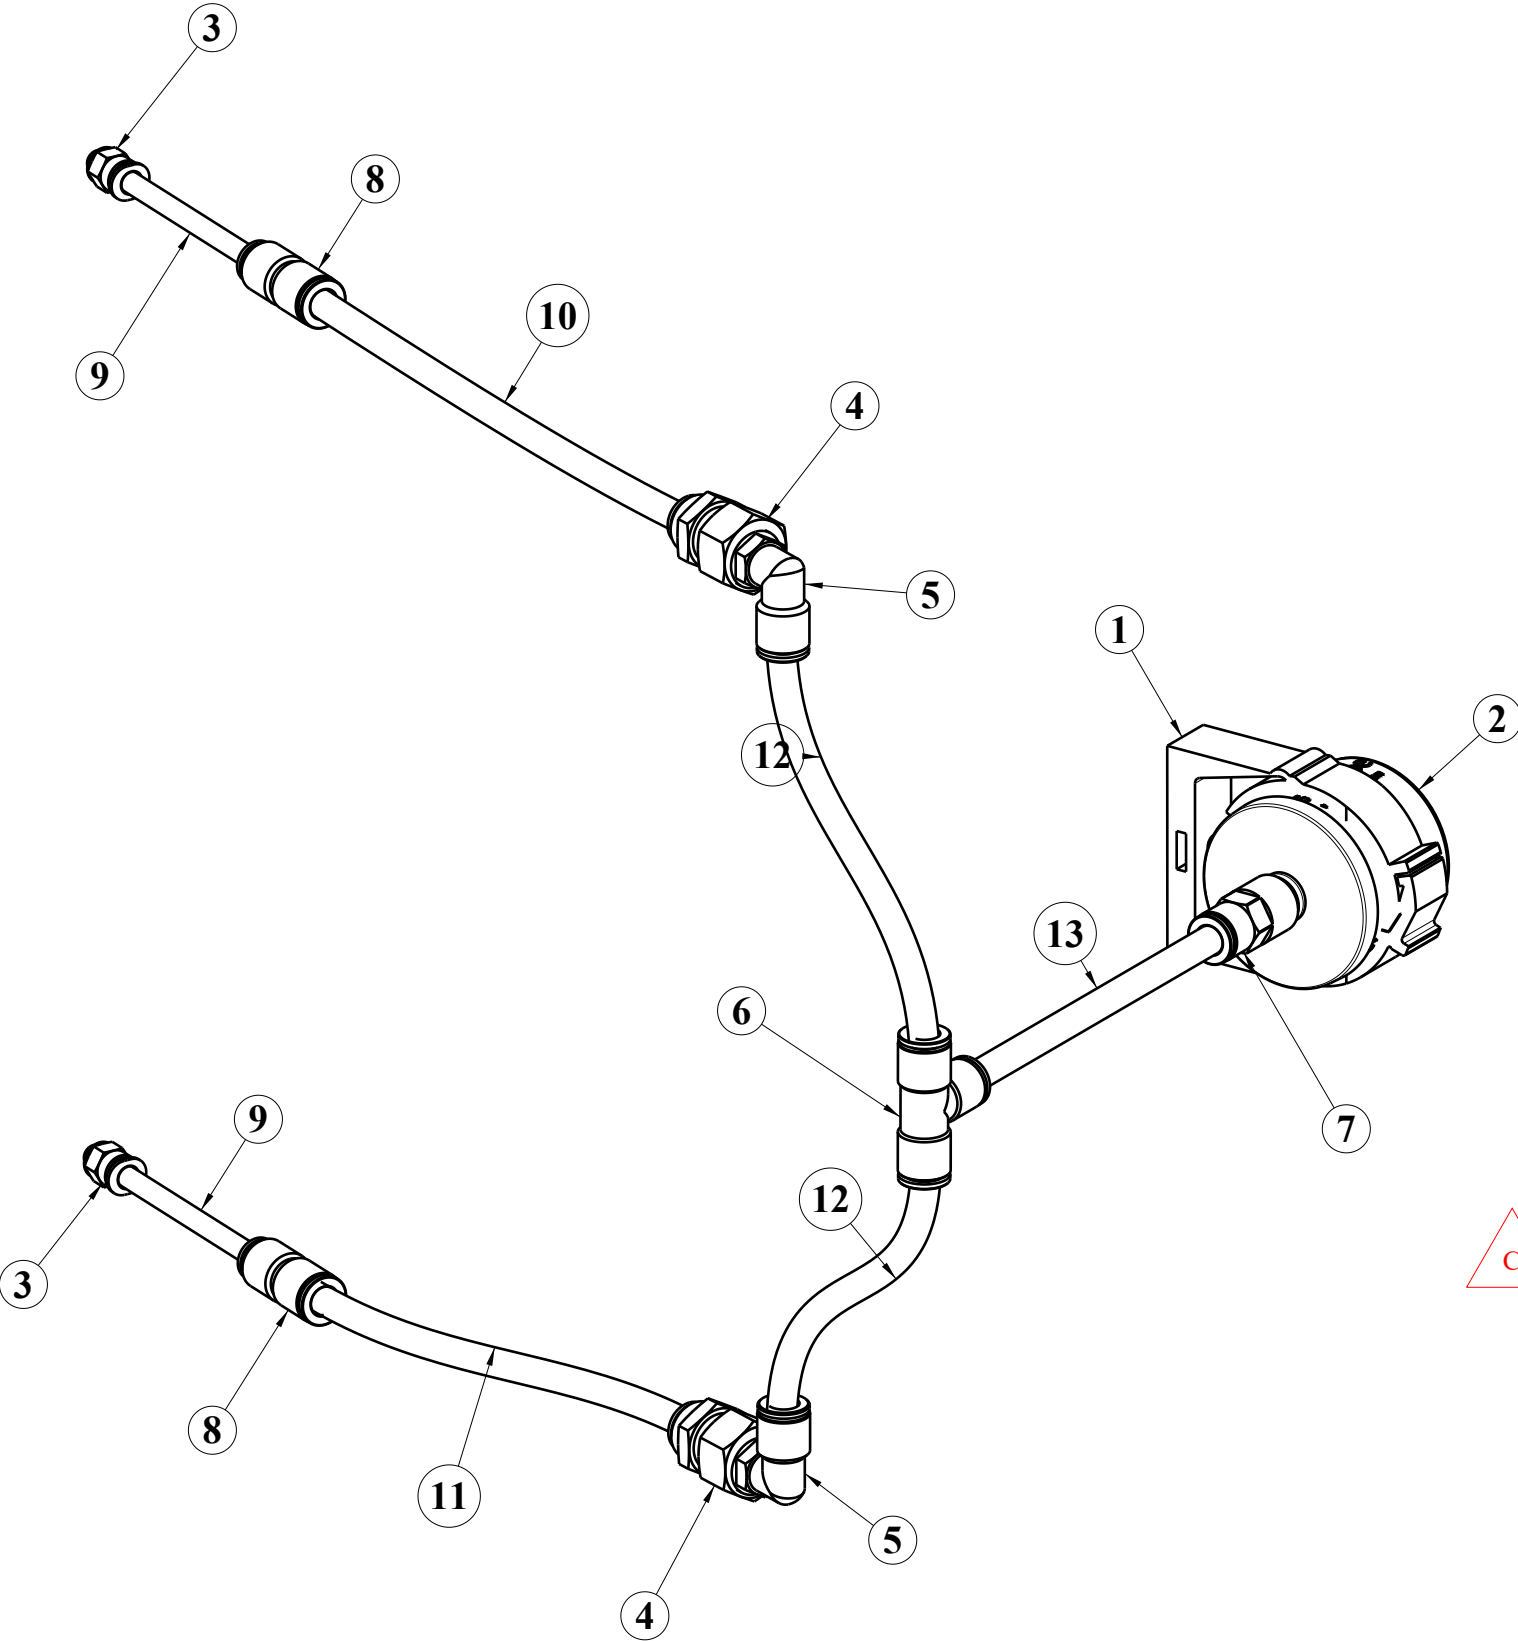

1	Polyamid Pnömatik Hortum	13	TB50270-08N-146	POLIAM ID	0,003kg	Ø8 L=146
2	Polyamid Pnömatik Hortum	12	TB50270-08N-130	POLIAM ID	0,004kg	130xØ8
1	Polyamid Pnömatik Hortum	11	TB5270-08N-201	POLIAM ID	0,004kg	201xØ8
1	Polyamid Pnömatik Hortum	10	TB5270-08N-200	POLIAM ID	0,004kg	200xØ8
2	Polyamid Pnömatik Hortum	9	TB50270-06N-90	POLIAM ID	0,002kg	90xØ6
2	DÜZ STANDART TİP OTOMATİK BAĞLANTI RAKORU	8	TN3243-D-08	PIRINC	0,029kg	8x6
1	DÜZ STANDART TİP DIŞI OTOMATİK BAĞLANTI RAKORU	7	TN3243-DF-06	PIRINC	0,025kg	G1/4x8
1	T TİP STANDART OTOMATİK BAĞLANTI RAKORU	6	TN3243-T-17	PIRINC	0,043kg	8
2	L TİP STANDART ERKEK OTOMATİK BAĞLANTI RAKORU	5	TN3243-LM-09	PIRINC	0,031kg	G1/4x8
2	PERDE GEÇİŞ STANDART TİP DIŞI OTOMATİK BAĞLANTI RAKORU	4	TN3243-HF-05	PIRINC	0,051kg	G1/4xM16x1
2	Otomatik Bağlantı Rakoru(Mini Seri)	3	TB50277-08	PIRINC	0,007kg	M6x6
1	OTOMATİK TEK NOKTA YAĞLAMA KARTUŞU	2	TB50268-4	Plastik	0,102kg	30ml
1	PVC BORU KELEPÇESİ	1	TB50269-1	Plastik	0,027kg	Ø50mm
Adet	Parça Adı	Montaj No	Norm/Resim No	Malzeme	Birim Ağırlık	Yarı Mamülün Ölçüleri/Ürün Özellikleri

Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi?Hayır Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. **CTQ**

Grup No:				Toplam Ağırlık (Kg): 0,437		TÜASAŞ Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Eskişehir Bölge Müdürlüğü	
Tip	Tadilat		Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar: EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar) EN 22768-1m (Uzunluk ve açı ölçüleri) EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)				
E5000	C	Poz 4 ölçü bilgisi değiştirildi.		11.12.2025 K.KALAY			
	Resim	H.Naci TOP	10.01.2023		Onay: T.EROĞLU		
	Kontrol	K.KALAY	22.12.2022		Tarih: 22.12.2022		
	Ky Müh.			SOĞUTMA KULESİ MOTOR YAĞLAMA EKİPMANLARI			
	Kaynak Parametresi		-			-	
Ölçek	1:2	Kağıt Ebadı A3					
						den proje	
						Bu yerine geçti.	
						Komple Resim/Poz No	
						001MC1000001-000/37	
						001MC1010203-000	