


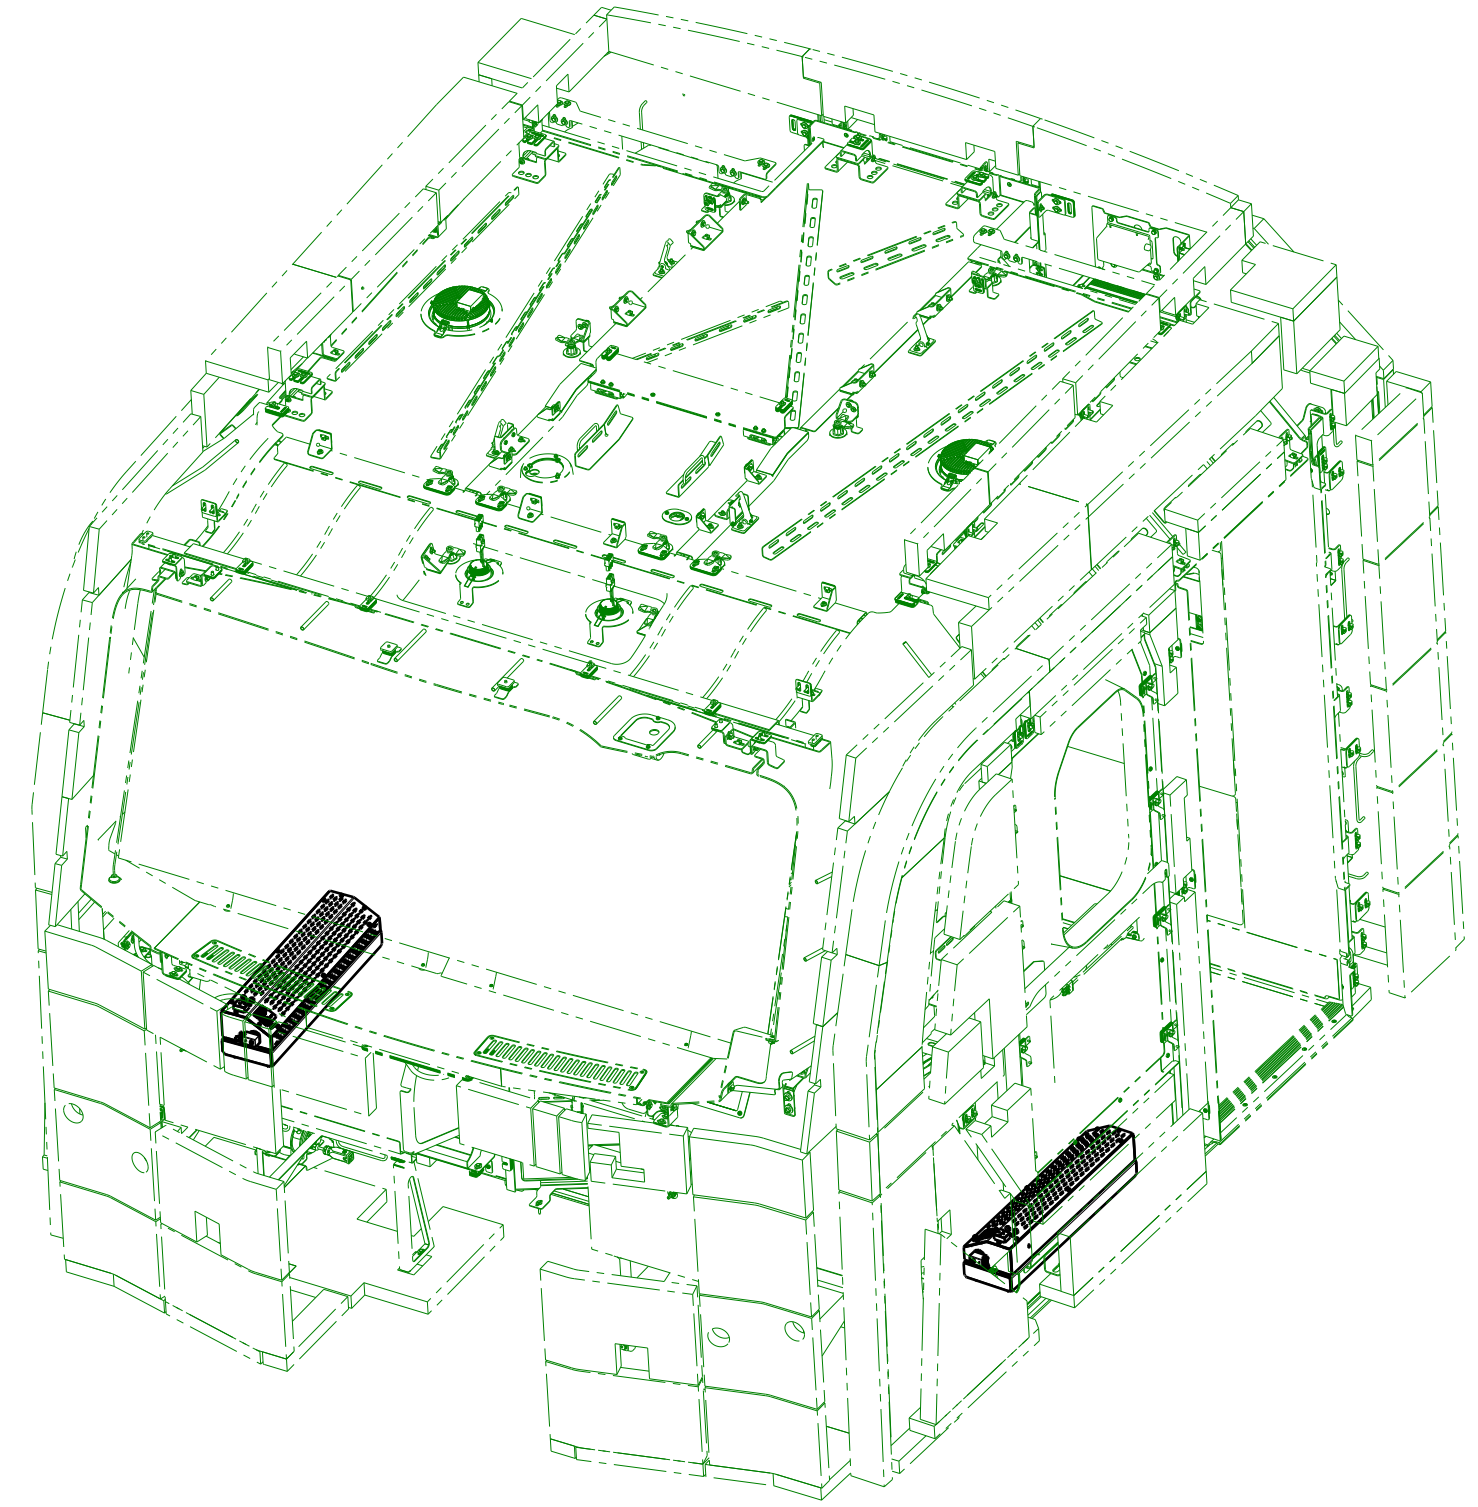


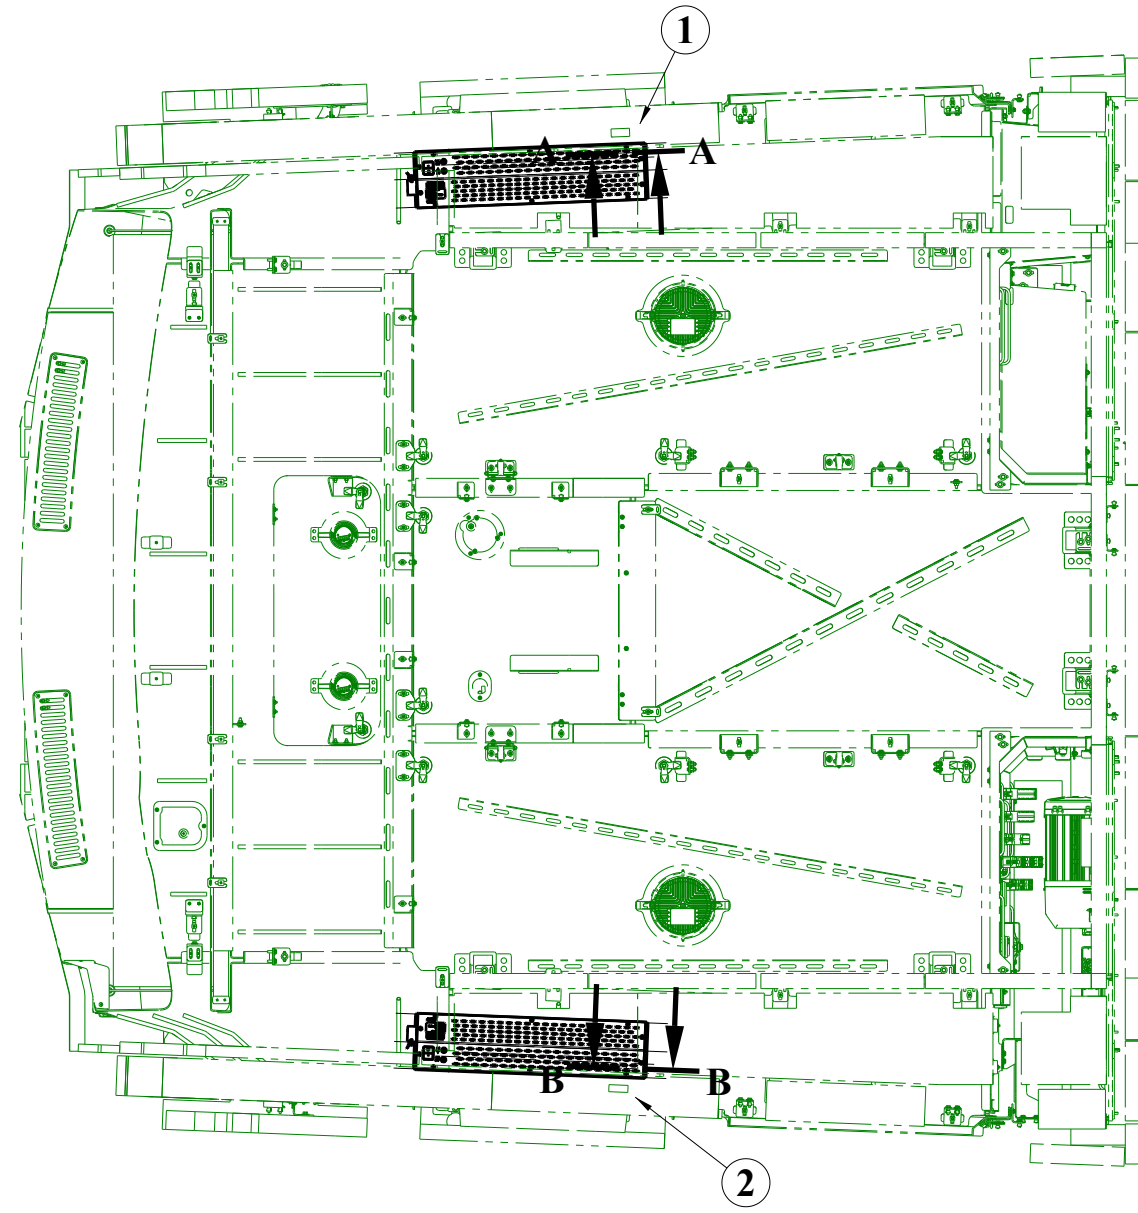

Isometric view
Scale: 1:20

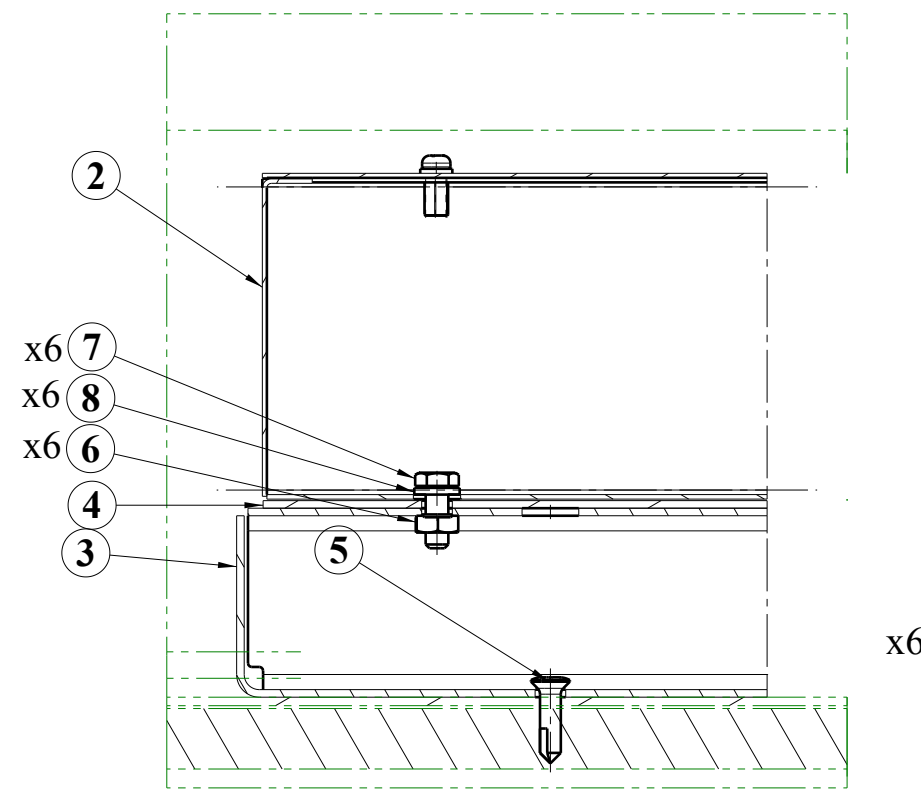

Section view B-B
Scale: 1:2

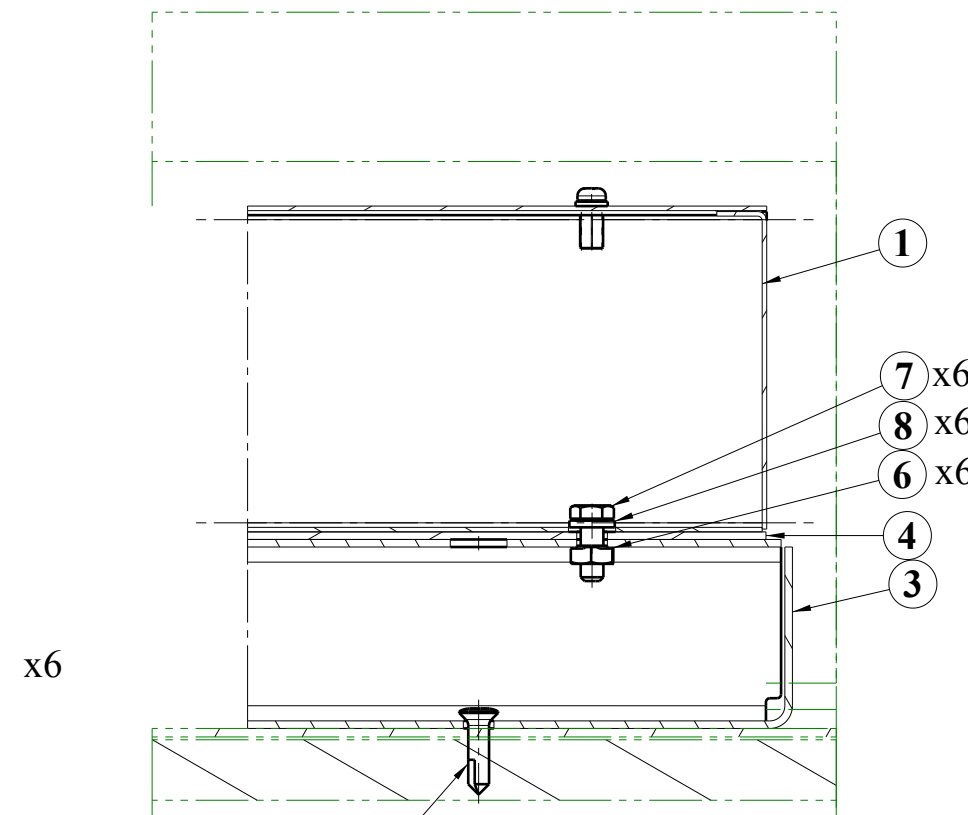

Section view A-A
Scale: 1:2

12	DÜZ PUL	8	TN1028-0704-B-	Paslanmaz A2	0,001kg	M6
12	ALTIKOSE BASLI CIVATA	7	TN1002-0709-G-	Paslanmaz Çelik	0,006kg	M6x1 L=16
12	ALTIKOSE KAYNAK SOMUN	6	TN1014-03-D-	Paslanmaz Çelik	0,003kg	M6
12	HAVSA MERCİMEK BASLI VIDA	5	TN1021-6649-B-	Paslanmaz Çelik	0,004kg	ST5,5x1,8 L=22
4	SPACER	4	001FC1840004-000	PA6	0,048kg	xx
2	BRACKET	3	001FC1840003-000	EN-AW 5754-H22	0,921kg	xx
1	DRIVER'S HEATER	2	001FC1840002-000	-	0kg	TB50076
1	DRIVER'S HEATER	1	001FC1840001-000	-	0kg	TB50076
Adet	Parça Adı	Montaj No	Norm/Resim No	Malzeme	Birim Ağırlık(Kg)	Yarı Mamülün Ölçüleri/ Ürün Özellikleri

Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi?Hayır ☐ Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. ☒ CTQ

Grup No:			Toplam Ağırlık (Kg): 1 023,760		TÜRASAŞ	
E5000	Tip	Tadilat	Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar: EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar) EN 22768-1m (Uzunluk ve açılı ölçüleri) EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)		Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Eskişehir Bölge Müdürlüğü	
	Resim	K.KARNASIEWICZ	04.12.2023	Onay: T.EROGLU		den proje
	Kontrol	K.KALAY	11.12.2023	Tarih: 18.12.2023		Bu yerine geçti.
	Ky Müh.					Komple Resim/Poz No
	Kaynak Parametresi	-		INSTALLATION, CAB HEATER		001FC1840000-000
Ölçek		1:20	Kağıt Ebadı A2			