

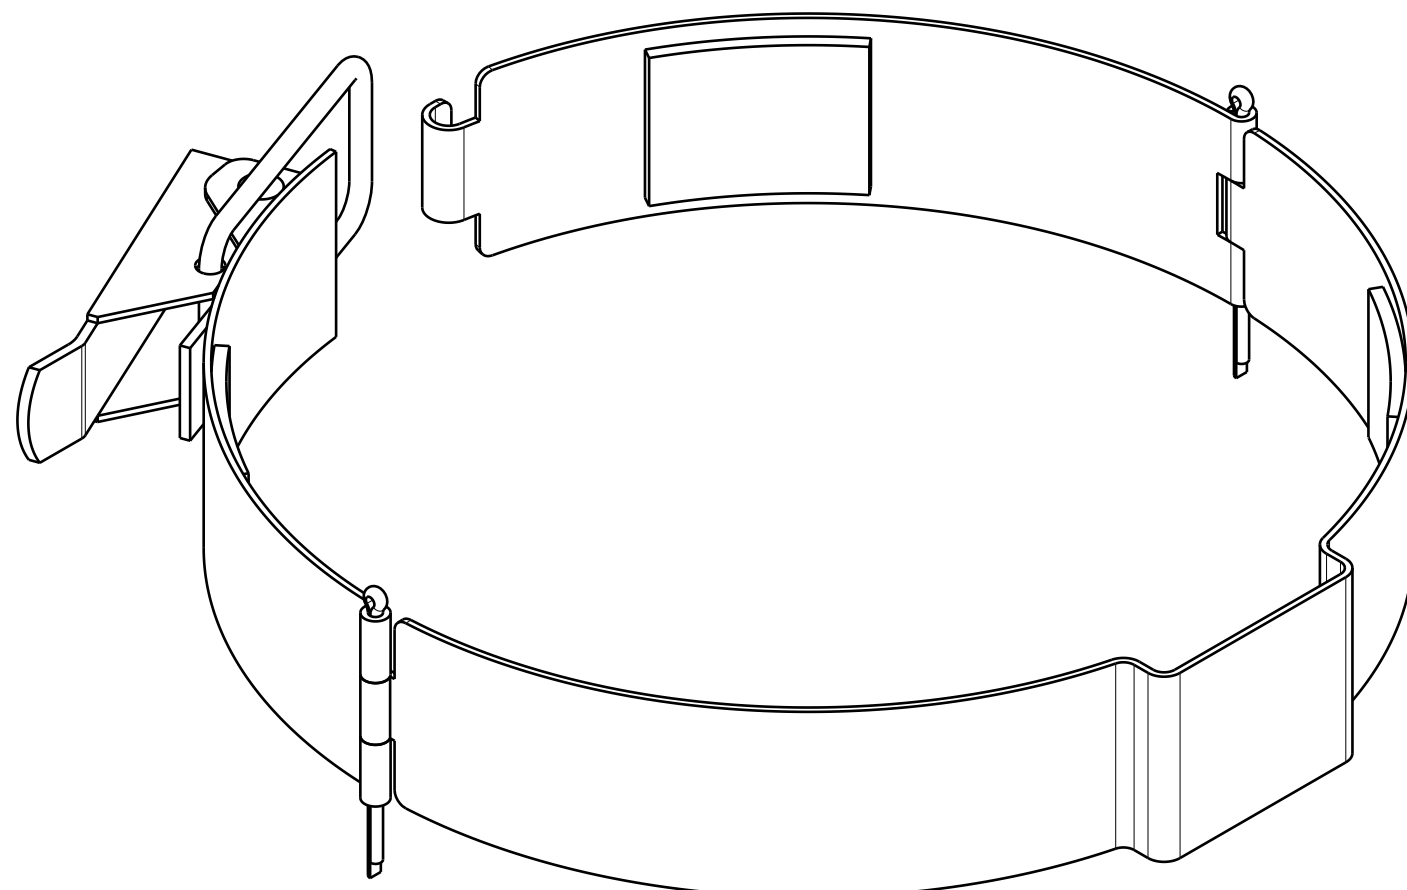


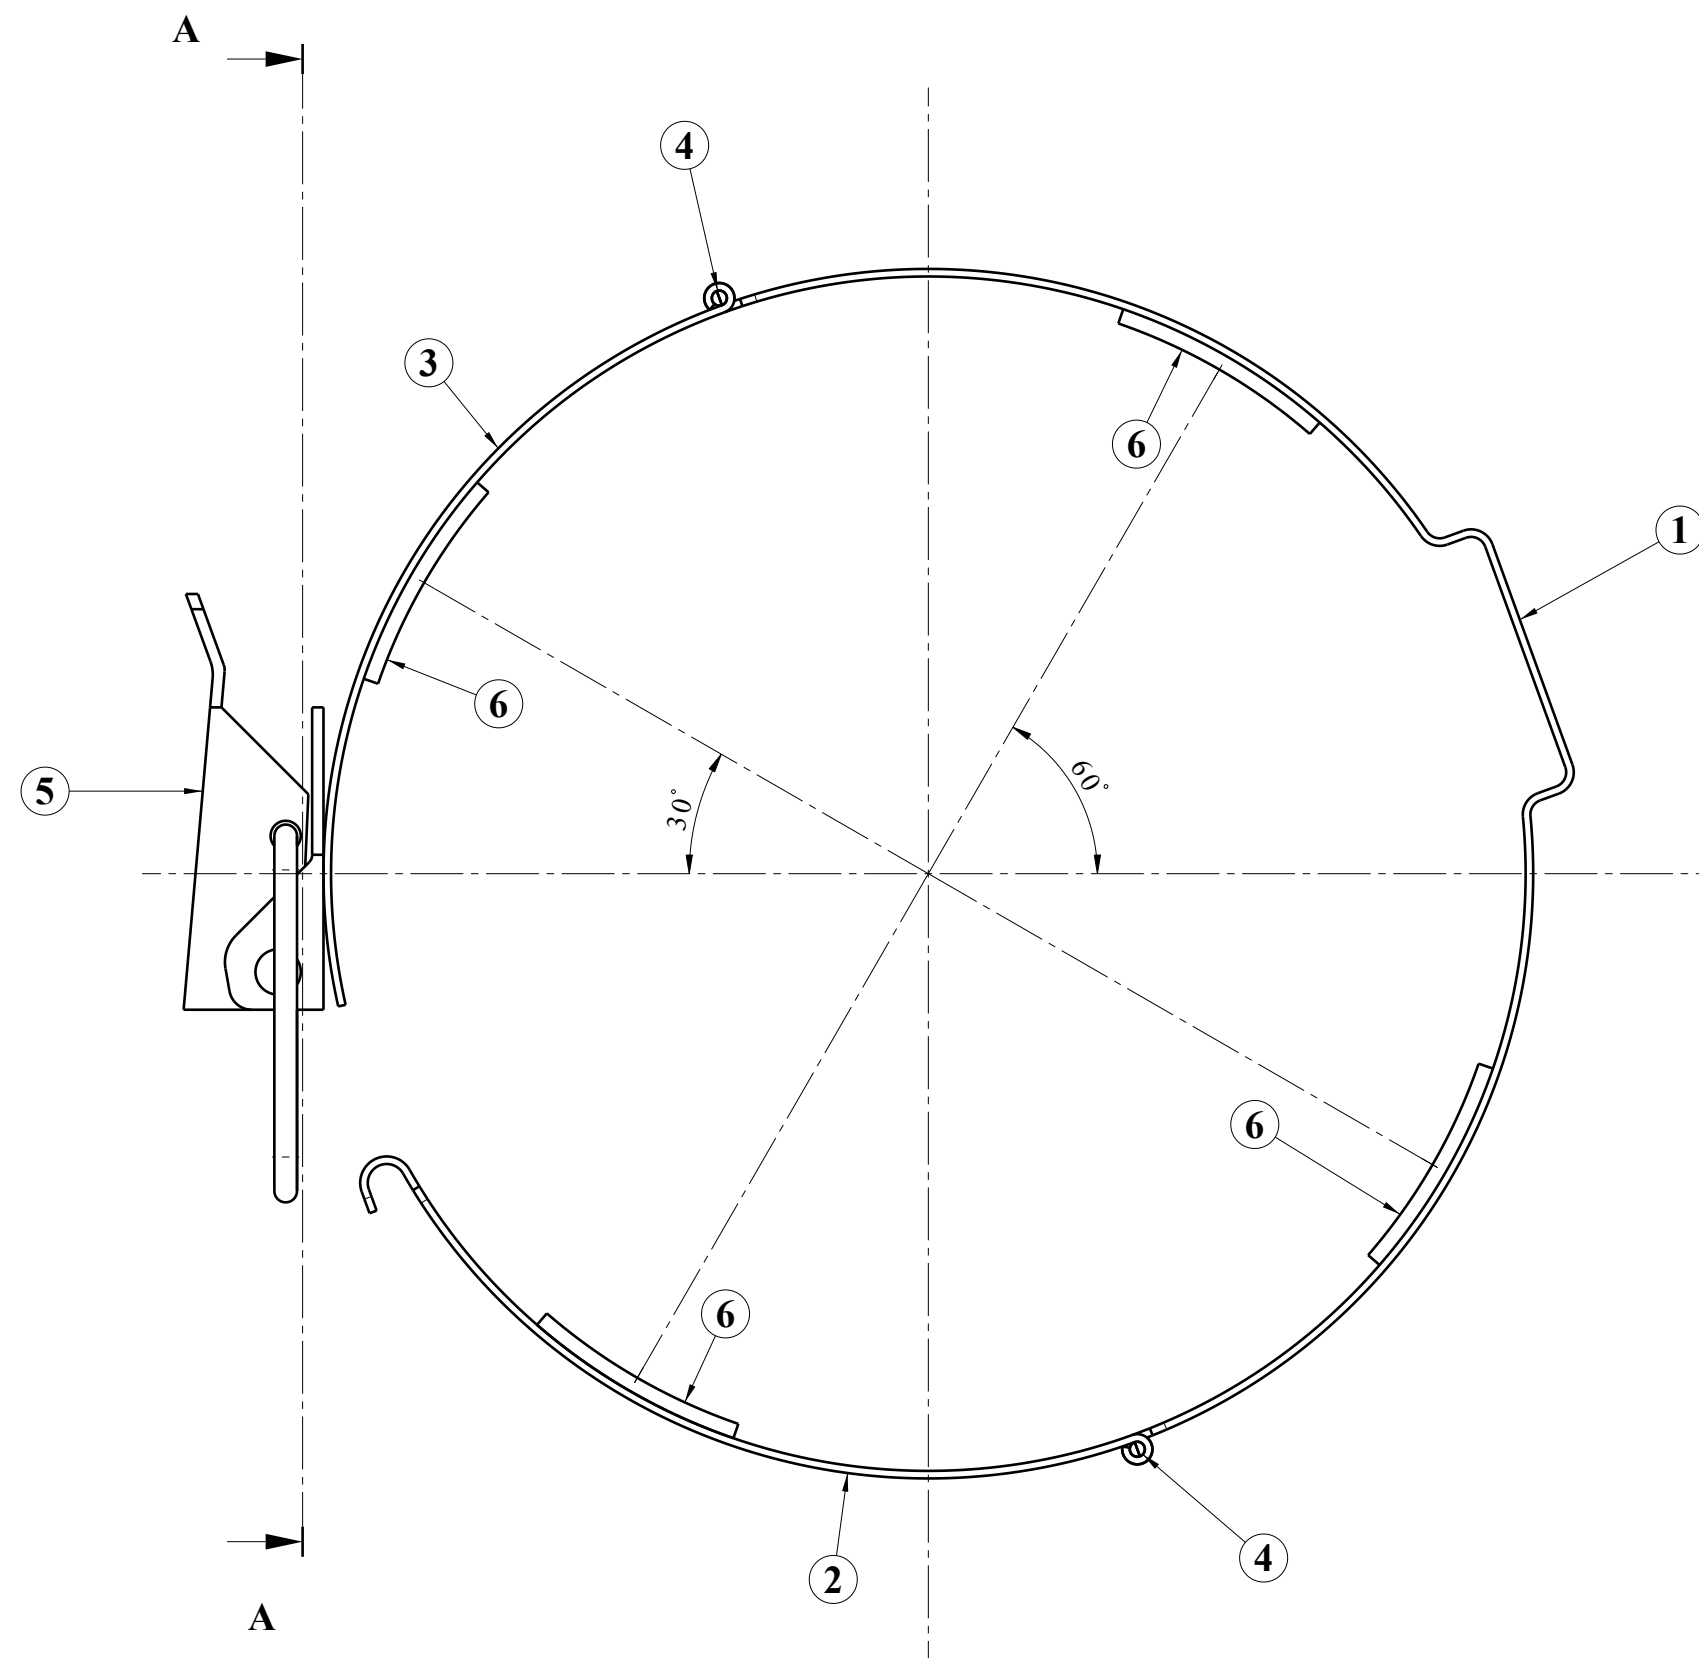

İzometrik Görünüş
Ölçek: 1:1

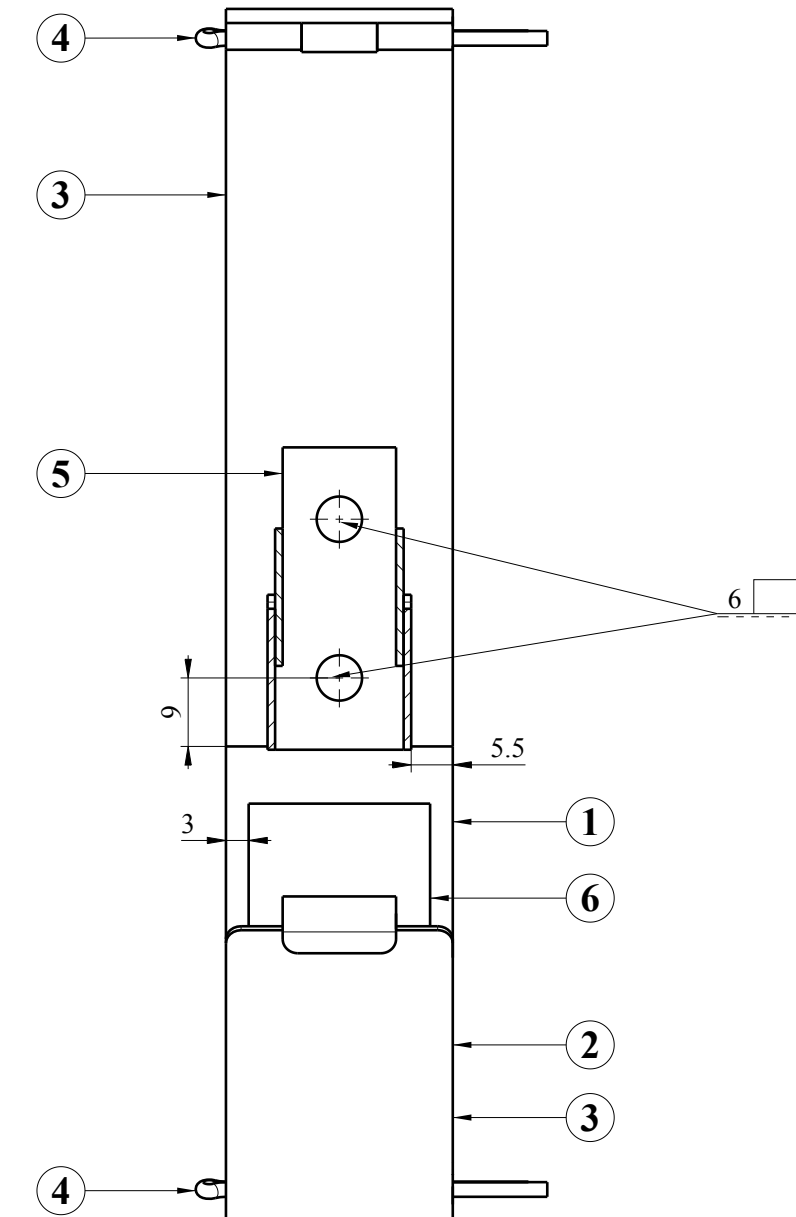

Kesit A-A
Ölçek: 1:1

Notlar:

-Poz 6 'da verilen yapışkanlı şerit contaların montajı kaynak işleminden sonra yapılacaktır.

-Poz 4 'te verilen gupilya uçları montajı yapıldıktan sonra bükülecektir.

4	Yapışkanlı Şerit Conta	6	001FC1900017-000	EPDM	0,001kg	30x24x2 TB2643-014
1	Mafsallı Kilit	5	TB50029-2B	X5CrNi18-10	0,037kg	-
2	GUPİLYA	4	TN3139-1525-EC	Paslanmaz Çelik	0,001kg	2 L=40
1	Bükümlü Sac	3	001FC1900016-000	X5CrNi18-10	0,028kg	121,7x30x3
1	Bükümlü Sac	2	001FC1900015-000	X5CrNi18-10	0,028kg	130x30x1
1	Bükümlü Sac	1	001FC1900014-000	X5CrNi18-10	0,062kg	273,6x30x1
Adet	Parça Adı	Montaj No	Norm/Resim No	Malzeme	Birim Ağırlık	Yarı Mamülün Ölçüleri/Ürün Özellikleri

Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi? Hayır

Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir.

Grup No:				Toplam Ağırlık (Kg): 0,163		TÜRASAS Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Eskişehir Bölge Müdürlüğü	
Tip		Tadilat -		Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar: EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar) EN 22768-1m (Uzunluk ve açt ölçüleri) EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)			
E.5000	Resim	F.ŞAKA	22.04.2022	Onay: T.EROĞLU		den proje	
	Kontrol	M.ERSOY	22.04.2022	Tarih: 22.04.2022		Bu yerine geçti.	
	Ky Müh.	S.ÇÖKMEZ	22.04.2022			Komple Resim/Poz No	
	Kaynak Parametresi	-	-	Yangın Tüpü Kelepçe Komple		001FC1900002-000/4	
	Ölçek	1:1	Kağıt Ebadı A2			001FC19000013-000	