




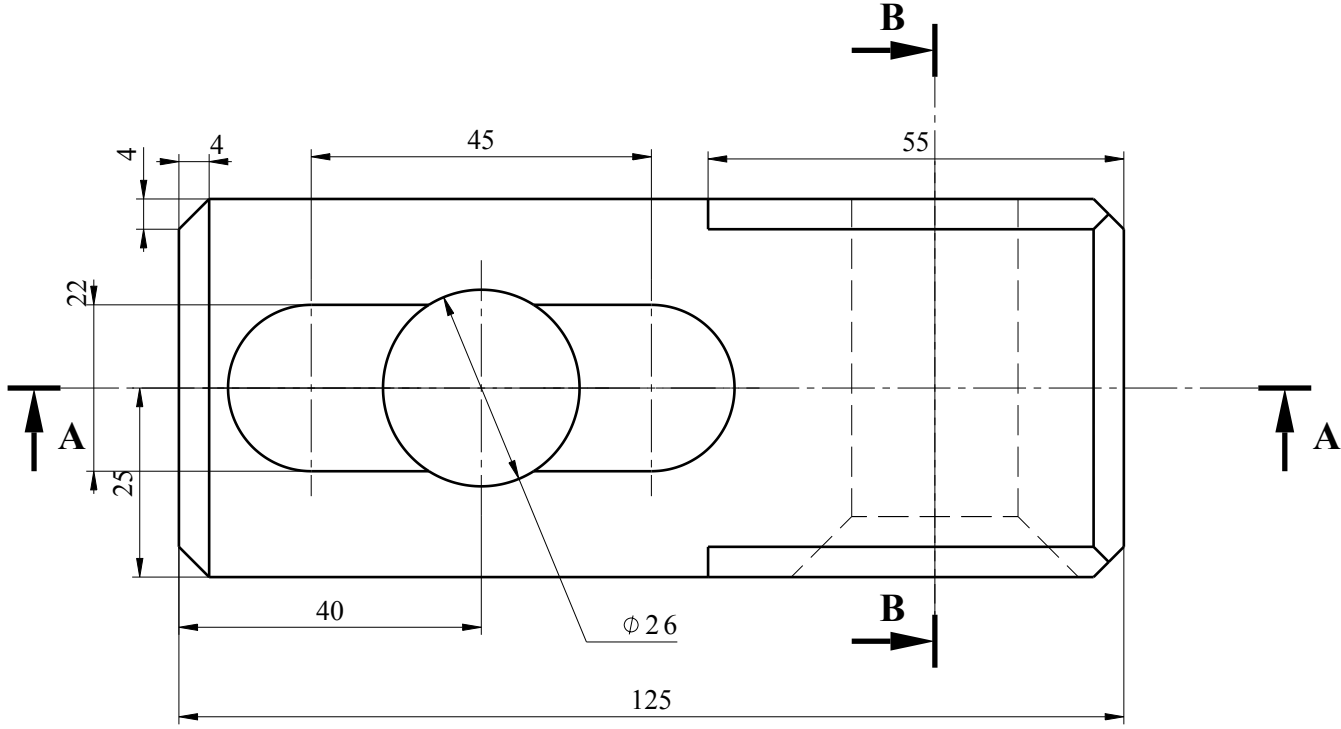


B-B GORUNUMU


IZOMETRIK GORUNUM

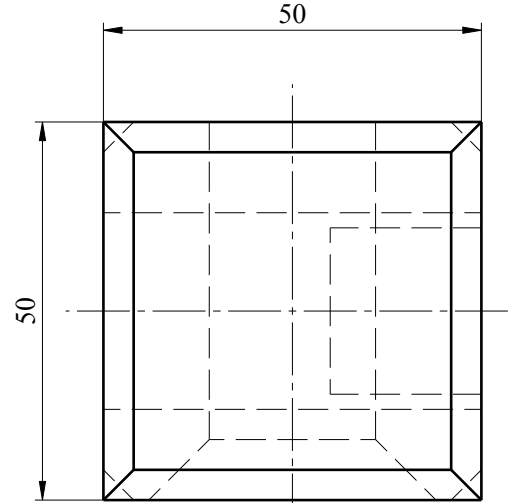


Left view
Scale: 1:1

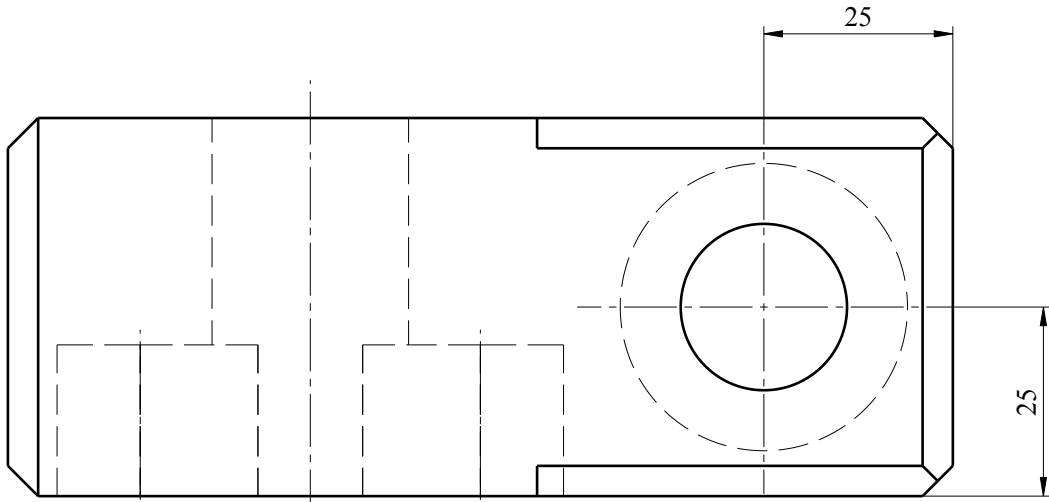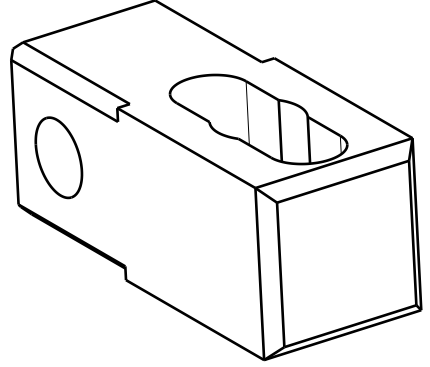

Top view
Scale: 1:1

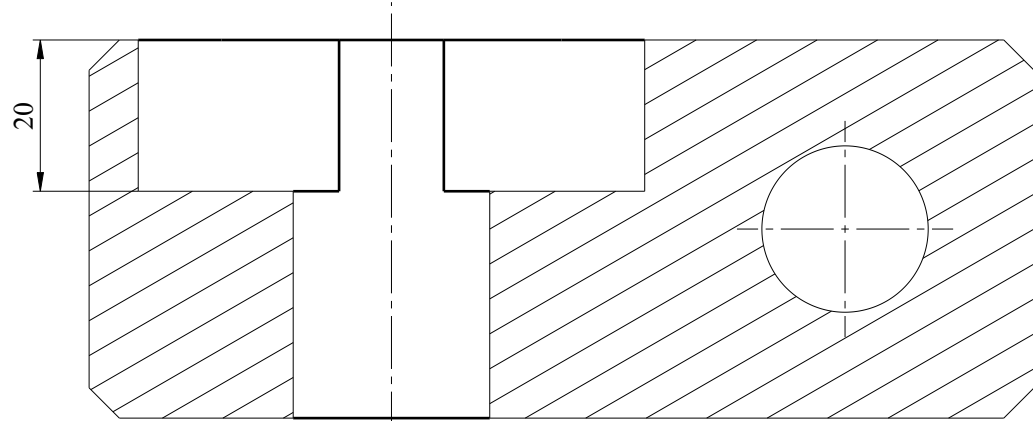

A-A KESİTİ

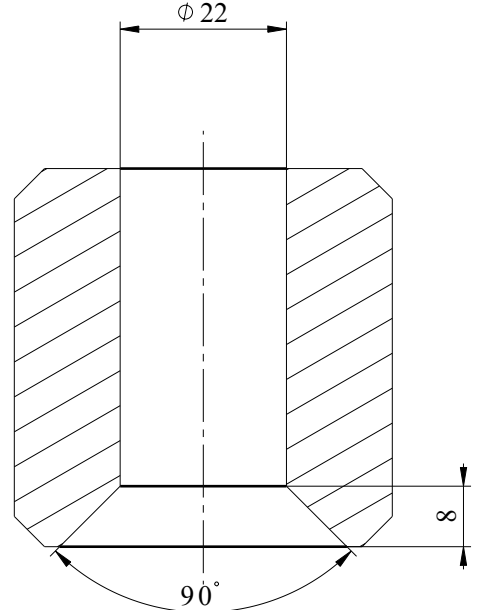

	FIKSTUR(SAG)				TS EN 10025-2	S355J2	1,895	50x50x125
Adet	Parça Adı				Standart No	Malzeme	Birim Ağırlık Kg	Yarı Mamülün Ölçüleri
Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi? Hayır								
Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. ☒ CTQ								
Grup No:		Tasnif No:			Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar: EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar) EN 22768-1m (Uzunluk ve açı ölçüleri) EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar) Onay: T.EROĞLU Tarih: 16.05.2024		TÜRASAŞ Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Eskişehir Bölge Müdürlüğü	
Tip								
E5000	Tadilat					den proje		
		-						
	Resim	B.ALTUNHAN	16.05.2024	Bu yerine geçti.				
	Kontrol	H.YILMAZ	16.05.2024	Komple Resim/Poz No				
	Ky Müh.			001MA9900001-000				
Ölçek	1:1	Kağıt Ebadı A3			001MA9900007-000			
					B		A	Sayfa 1/1