
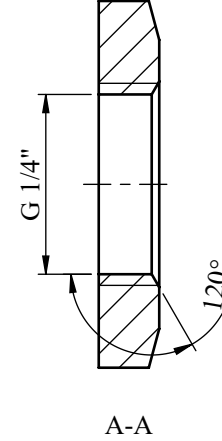
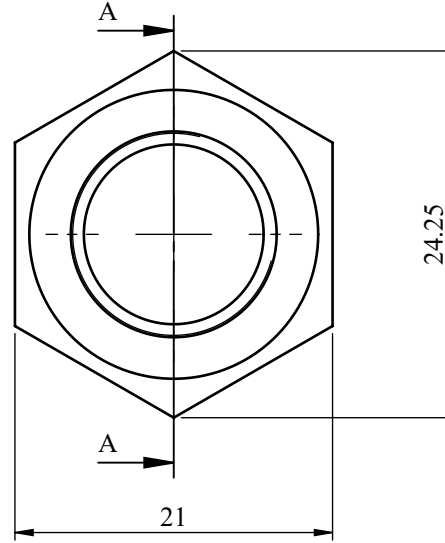


Bu çizim TÜRASAŞ'ın yazılı izni olmadan herhangi bir amaç için ÇOĞALTILAMAZ veya KULLANILAMAZ.

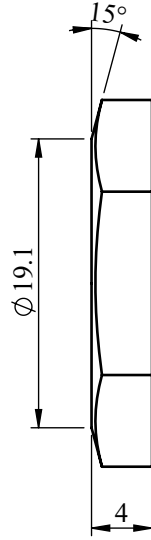

Not 1: Çinko kaplama yapılacaktır.

Not 2: Standarta uygun G 1/4" boru somunu temin edilip 6 mm kalınlık talaş kaldırılarak 4 mm' e düşürülecektir.

	Boru Somunu		TS 4096-2 /DIN 431		Çelik (14H)	0.01	-		
Adet	Parçanın Adı		Standart No		Malzeme	Birim Ağırlık Kg	Yarı Mamülün Ölçüleri Tasnif No		
Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi? Hayır								Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir: CTQ	
Grup No:			Tolerans verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar: EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar) EN 22768-1 m (Uzunluk ve açı ölçüleri) EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)				TURASAS		
Tip	Tadilat								
MUHTELİF	İşe Bakan	Halis SAĞIR			Onay: 		den proje		
	Resim	H.İbrahim PARLAK			Tarih: 15.04.2025		Bu yerine geçti.		
	Kontrol	Ahmet SÖNMEZ			Boru Somunu		Komple Resim/Poz No		
	Kaynak Müh.						-		
	Ölçek	2:1	Kağıt Ebadı A4				B212-11.17.00.00		