
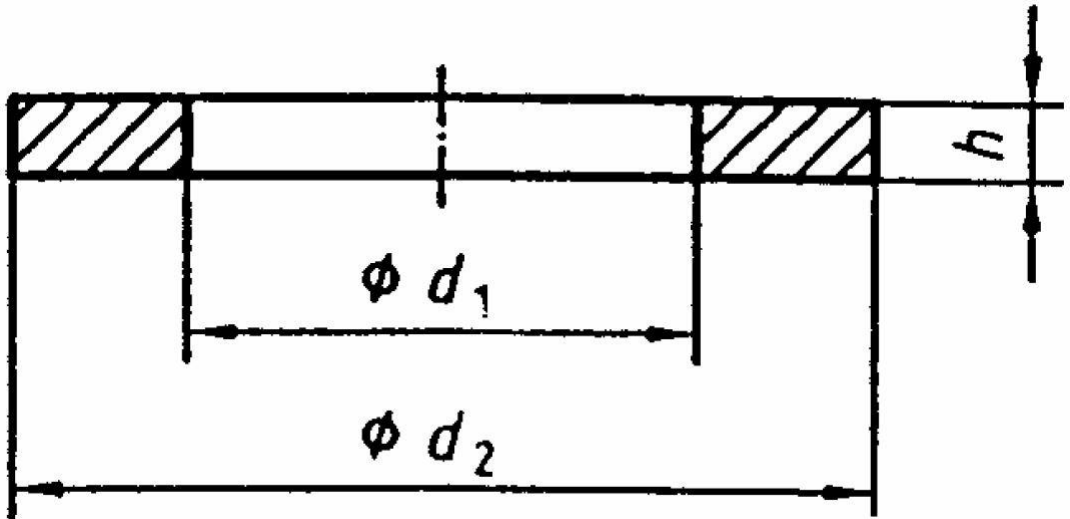


TÜRASAS Eskişehir Bölge Müdürlüğü	TÜRASAS NORM	TN1091	
		TADILAT (REV.)	
		TARİH (DATE)	
		İMZA (SIGNATURE)	
KONU : Düz Rondela (Normal Seri) (SUBJECT) :			

Bu Türasaş Norm dokümanı **TS 79-23 EN ISO 7091** numaralı standart referans alınarak hazırlanmıştır. İlgili standartta yer alan parametrik değerlerin Türasaş Norm (TN) kodu karşılıkları bu dokümanda açıklanmaktadır.

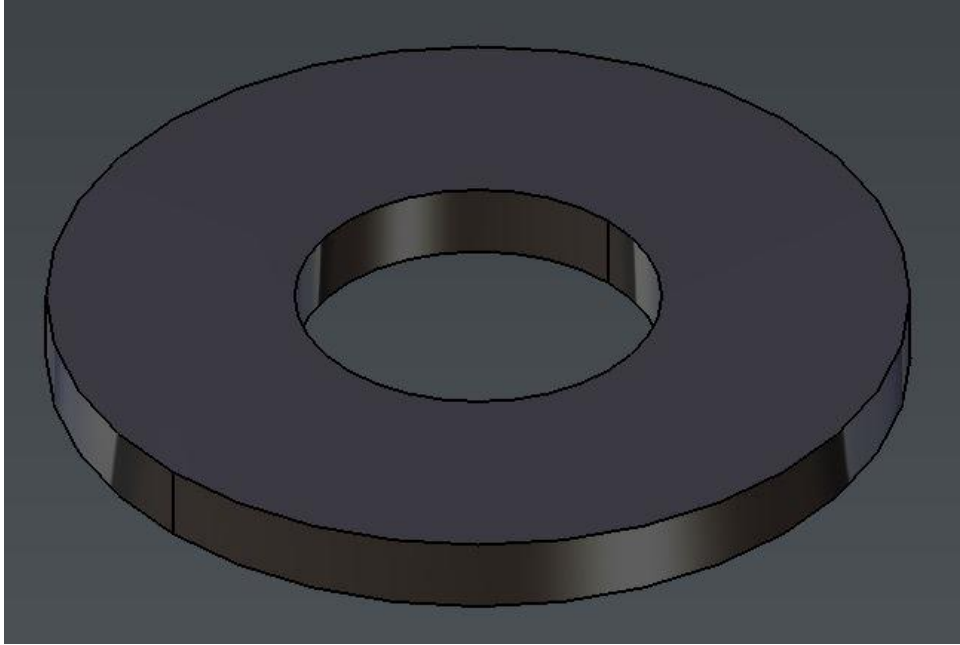

HAZIRLAYAN (PREPARED BY)	ARGE	İLK YAYIN TARİHİ (FIRST RELEASE DATE)	08.02.2021	SAYFA (PAGE)	1/4
-----------------------------	------	--	------------	-----------------	-----

TÜRASAS Eskişehir Bölge Müdürlüğü	TÜRASAS NORM	TN1091	
		TADILAT (REV.)	
		TARİH (DATE)	
		İMZA (SIGNATURE)	
KONU : Düz Rondela (Normal Seri) (SUBJECT) :			

Tablo 2 : Malzeme Sertliğine Karşılık Gelen Kod Tablosu

Tablo 2		
Gövde Sertliği	Sertlik Aralığı	Kod
100 VSD	100 VSD - 200 VSD	01

Tablo 3 : Malzeme Kalitesine Karşılık Gelen Kod Tablosu

Tablo 2	
Malzeme Kalitesi	Kod
Yay Çeliği	A

HAZIRLAYAN (PREPARED BY)	ARGE	İLK YAYIN TARİHİ (FIRST RELEASE DATE)	08.02.2021	SAYFA (PAGE)	3/4
-----------------------------	------	--	------------	-----------------	-----

TÜRASAS Eskişehir Bölge Müdürlüğü	TÜRASAS NORM	TN1091	
		TADİLAT (REV.)	
		TARİH (DATE)	
		İMZA (SIGNATURE)	
KONU : Düz Rondela (Normal Seri) (SUBJECT) :			

Tablo 4 : Kaplamaya Karşılık Gelen Kod Tablosu

Kaplama	Kod
Kaplamasız	-
Çinko	A
Bakır	B
Pirinç	C
Nikel	D
Nikel-Krom	E
Bakır-Nikel	F
Bakır-Nikel-Krom	G
Kalay	H
Bakır-Kalay (Bronz)	I
Gümüş	J
Bakır-Gümüş	K
Çinko-Nikel	L
Çinko-Kobalt	M
Çinko-Demir	N
Fosfat	O
Dacromet	P
Geomet	R
Delta tone	S
Galvaniz	T

Örnek:

Metrik Değer = 3

Sertlik Değer= 100 VSD

Malzeme Kalitesi = Yay Çeliği

Kaplama = Kaplamasız

Ölçü ve özelliklerine karşılık gelen Türasaş Norm Kodu : TN1091-0301-A-

HAZIRLAYAN (PREPARED BY)	ARGE	İLK YAYIN TARİHİ (FIRST RELEASE DATE)	08.02.2021	SAYFA (PAGE)	4/4
-----------------------------	------	--	------------	-----------------	-----