

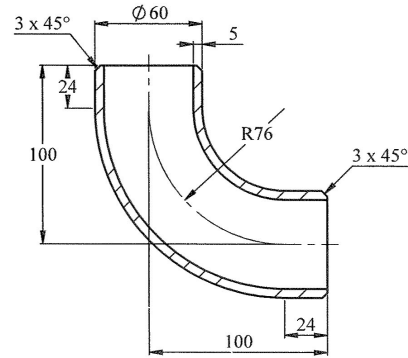


Çelik Boru (2")

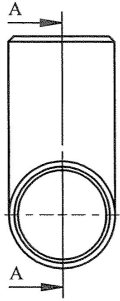


A-A (1 : 3)

Çelik Boru Açınım

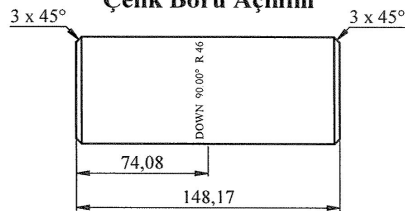


Kaynaklı Pompa Adaptör Takımı

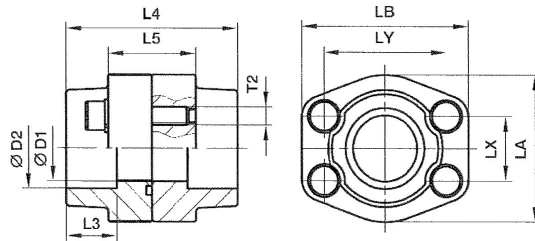

3000 PSI Series

Nom. flange size			D1	D2	L3	L4	L5	LA	LB	LX	LY	T2	PN (bar)
SAE (in)	ISO (DN)												
2	51	60.3	50	61.0	24	90	48	89	103	42.9	77.8	M12	207

Kaynaklı Pompa Adaptör O-ring






Flanş Anma Ölçüsü		O-ring ISO3601_1		O-ring SAE J515		İlgili Standart
DN	(inch)	$\varnothing_d$ Nominal	$\varnothing_d$ Nominal	$\varnothing_d$ Nominal	$\varnothing_d$ Nominal	
51	2"	56	3,55	56,74	3,53	

Not: Kaynaklı pompa adaptör O-ring ile birlikte temin edilecektir.

Flanşlı Boru

Bu çizim TULOMSAŞ'ın yazılı izni olmadan herhangi bir amaç için ÇOĞALTILAMAZ veya KULLANILAMAZ.

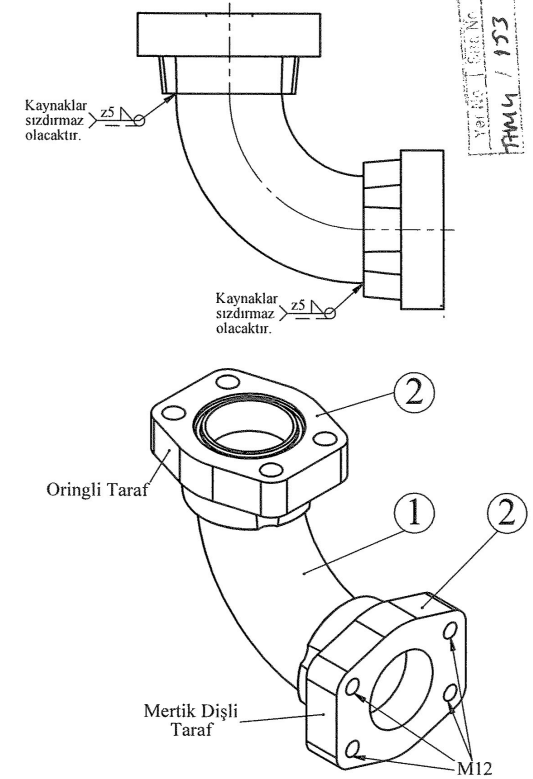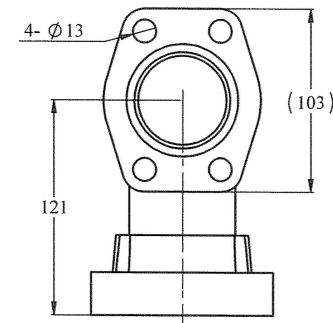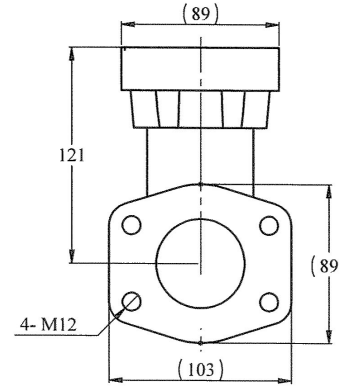

1	Kaynaklı Pompa Adaptör Takımı	2	ISO 6162-1/-2		2.50	
1	Çelik Boru (2")	1	TS EN 10305-4	E235	1.12	Dış Çap: Ø60x5 A.Boy:148,17
	Flanşlı Boru		THM00776		3.62	
Adet	Parçanın Adı	Montaj No	Norm/Resim No	Malzeme	Birim Ağırlık Kg	Parçanın Tasnif Noşu/ Yarı Mamulün Ölçütleri

Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi? Hayır

Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir: **CTQ**

DE 11000	Tip		Grup No:			Tolerans verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar: EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar) EN 22768-1 m (Uzunluk ve açılı ölçüleri) EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)	
	Tadilat						
	İşe Bakan		F.YILMAZ		Onay:	TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğü	
	Resim		H.YILMAZ				
	Kontrol		H.YILMAZ				
	Kaynak Müh.		A. URAL		Tarih: 4.3.2021		
	Ölçek		Flanşlı Boru				
	1:3						
							
			den proje				
		Bu yerine geçti.					
		Komple Resim/Poz No					
		THM00752					
		THM00776					