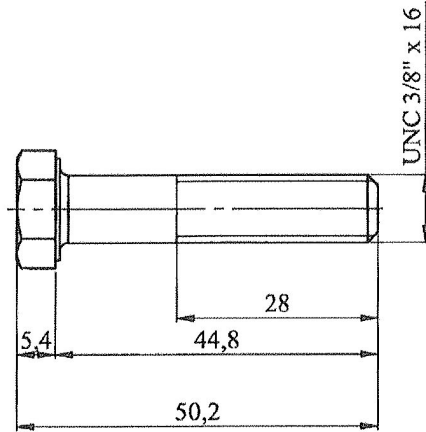





Alternatif Kaplama : Sıcak daldırma yöntemi ile galvaniz kaplama
(TS EN ISO 10684'e uygun)

1958 53




Mekanik yöntemle Zn kaplanacaktır.
(ASTM B695'e uygun olacaktır.)

EN 10269(QT şartı)

	Turbo Su Boru Bağlantı Cıvatası		34CrNiMo6 veya Ç 4340		
Adet	Parçanın Adı	Standart No	Malzeme	Birim Ağırlık Kg	Yarı Mamülün Ölçüleri Tasnif No

Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi? Hayır

Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir: **CTQ**

Grup No:				Tolerans verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar:		TÜLOMSAŞ	
Tip	Tadilat	C	15.12.2017 RESİM NUMARASI DEĞİŞTİ		EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar)	Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş.	
DE 33000		B	16.12.2016 ALTERNATİF KAPLAMA EKLENDİ		EN 22768-1 m (Uzunluk ve açı ölçüleri)		
		A	10.02.2015 NOT EKLENDİ		EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)		
	İşe Bakan	F.YILMAZ			Onay:		den proje
	Resim	M.YILDIZ			Tarih: 21.04.2014	Bu LM 08367 yerine geçti.	
	Kontrol	N.ERGİÇAY			TURBO SU BORU BAĞLANTI CİVATASI		
	Kaynak Müh.						
	Ölçek	1:1			179845		