

Bu çizim TÜRASAŞ'ın yazılı izni olmadan herhangi bir amaç için ÇOĞALTILAMAZ veya KULLANILAMAZ.

Montaj Parça Listesi
Assembly Bom List


Pozisyon Position	Resim Adı Drawing Name	Resim No Drawing No	Malzeme Material	Adet Piece	Ağırlık Weight	Açıklama Description
1	STATOR SAC LAMINASYON	001BD0000051-000	EN 10106 M270-50A (1.0806)	1	0.78 Kg	001BD0000051-000


DETAIL C
SCALE 5 : 1

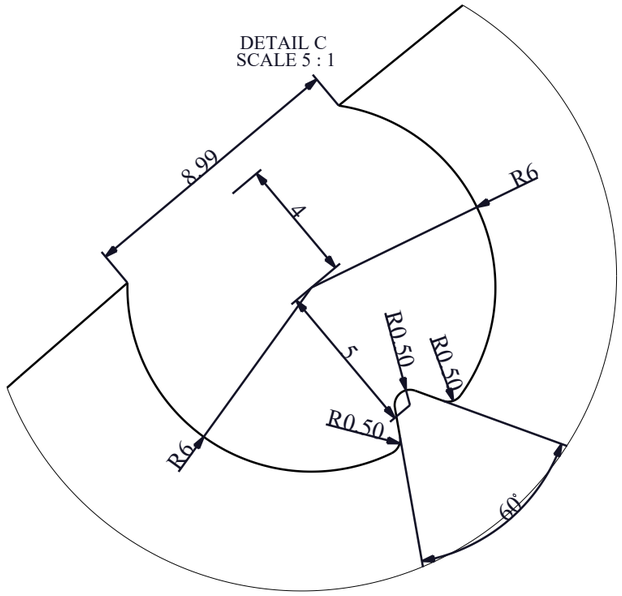

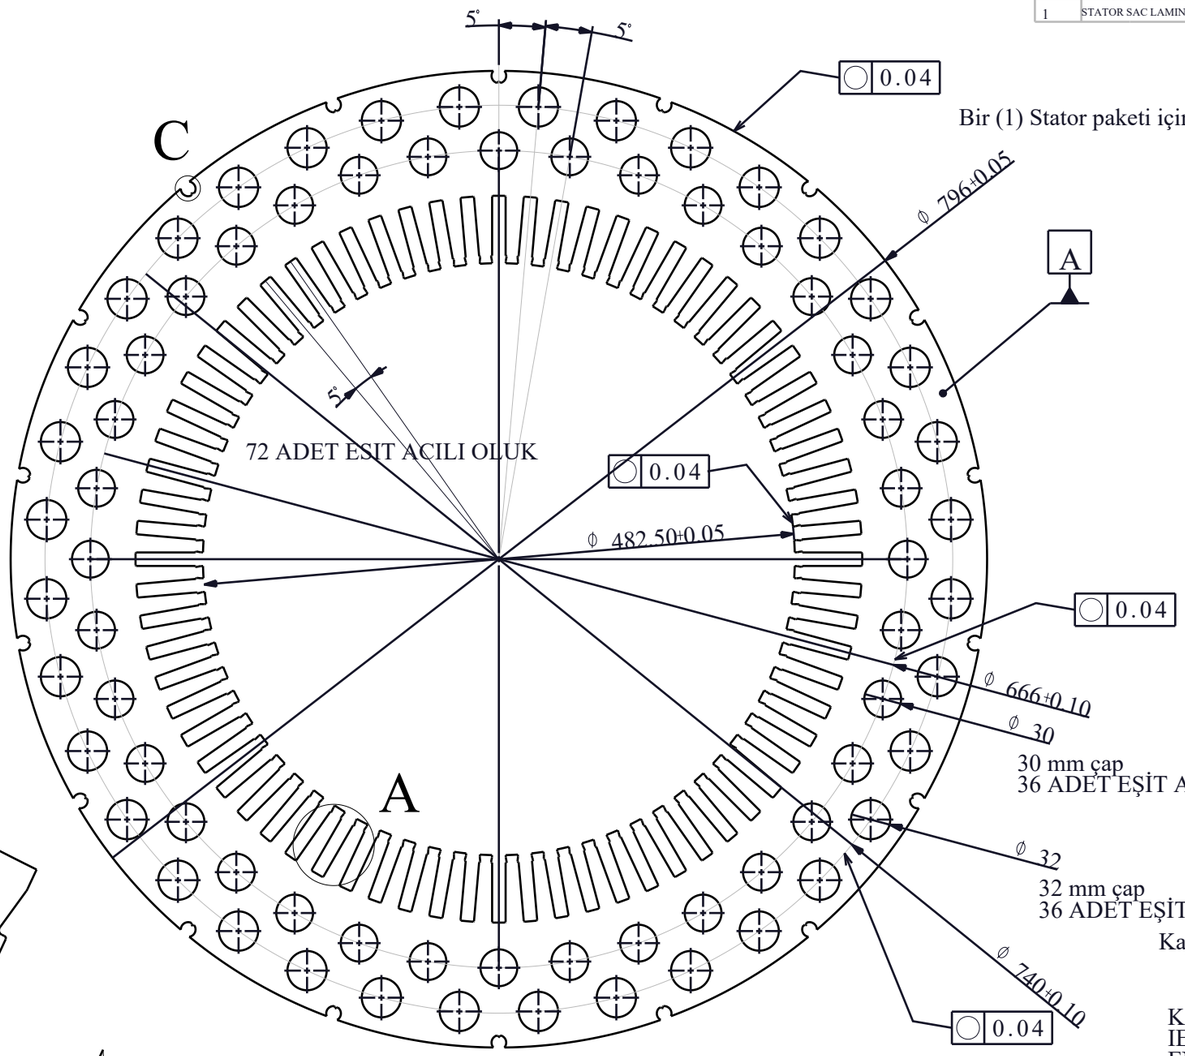

Bir (1) Stator paketi için 900 adet laminasyon gereklidir.

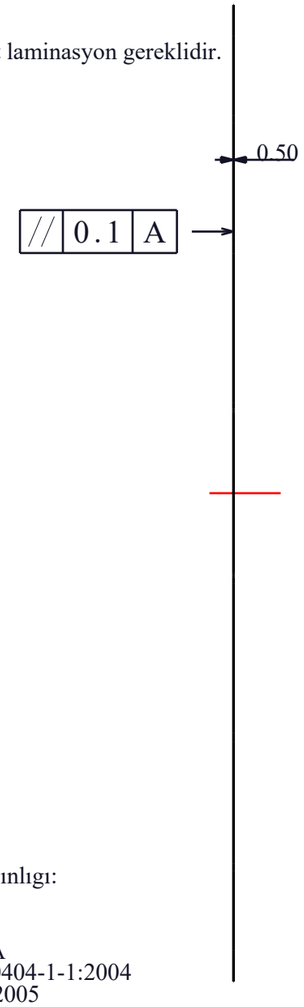

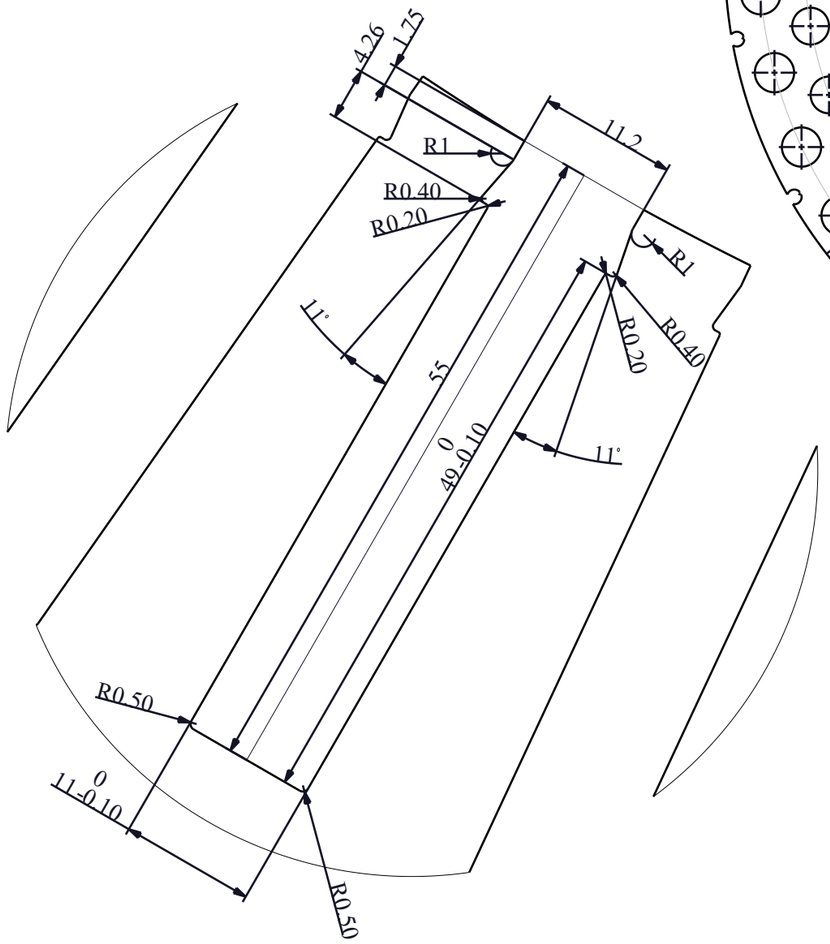

DETAIL A
SCALE 2 : 1

Kaplama kalınlığı:

KAPLAMA
IEC/CEI 60404-1-1:2004
EN 10342:2005
EC-5-N (C5)

- Bir yuzey kaplı olacaksa: 1-4 µm
- Her iki yuzey kaplı olacaksa : 0.5-2 µm

KALIP KESIM ICIN, BU TEKNİK RESIMLE BERABER, .dxf ve .dwg DOSYALARI VERILECEKTIR.

	STATOR SAÇ LAMİNASYON		M270-50A	0,78	Ø796x0.50
Adet	Parça Adı	Standart No	Malzeme	Birim Ağırlık Kg	Yarı Mamülün Ölçüleri

Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi? Hayır — Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. CTQ

Grup No: | Tasnif No:

Tip: E5000

Tadilat:

Resim	B.ALTUNHAN	
Kontrol	H.YILMAZ	
Ky Müh.		
Ölçek	1:5	Kağıt Ebadı A3

Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar:
EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar)
EN 22768-1m (Uzunluk ve açı ölçüleri)
EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)

Onay: T.EROĞLU
Tarih: 12.04.2023

STATOR SAÇ LAMINASYON

TÜRASAŞ
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş.
Eskişehir Bölge Müdürlüğü

FD02001K den proje
Bu yerine geçti.
Komple Resim/Poz No: 001BD0000042-000-3

001BD0000051-000

Sayfa 1/1