

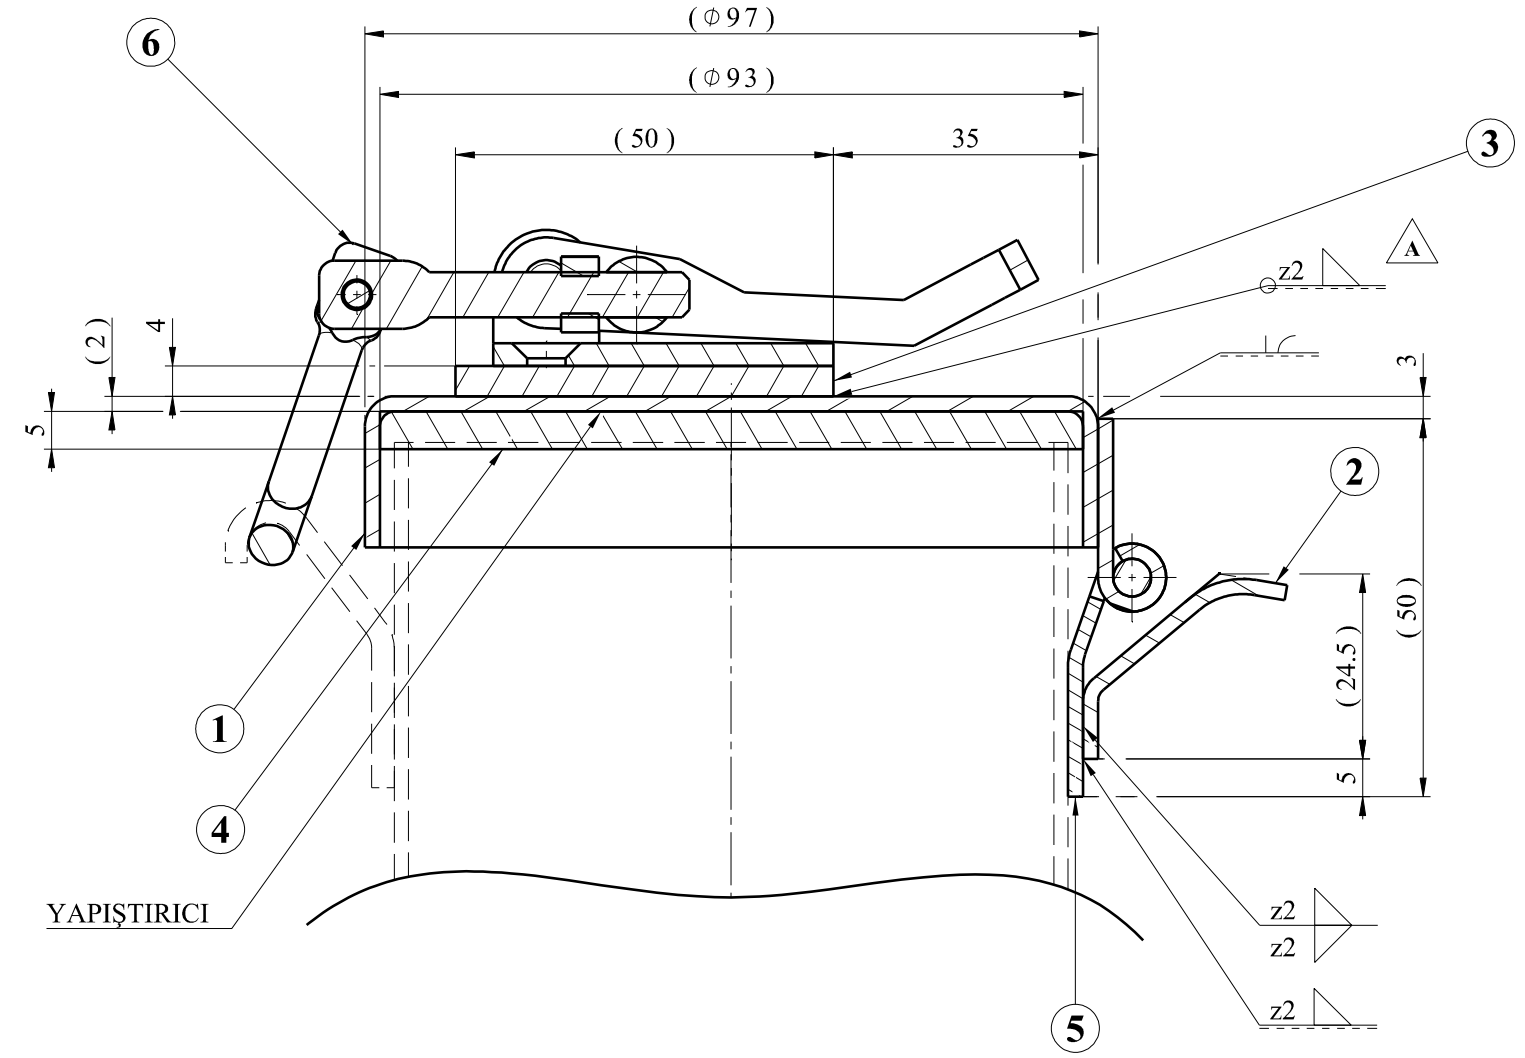


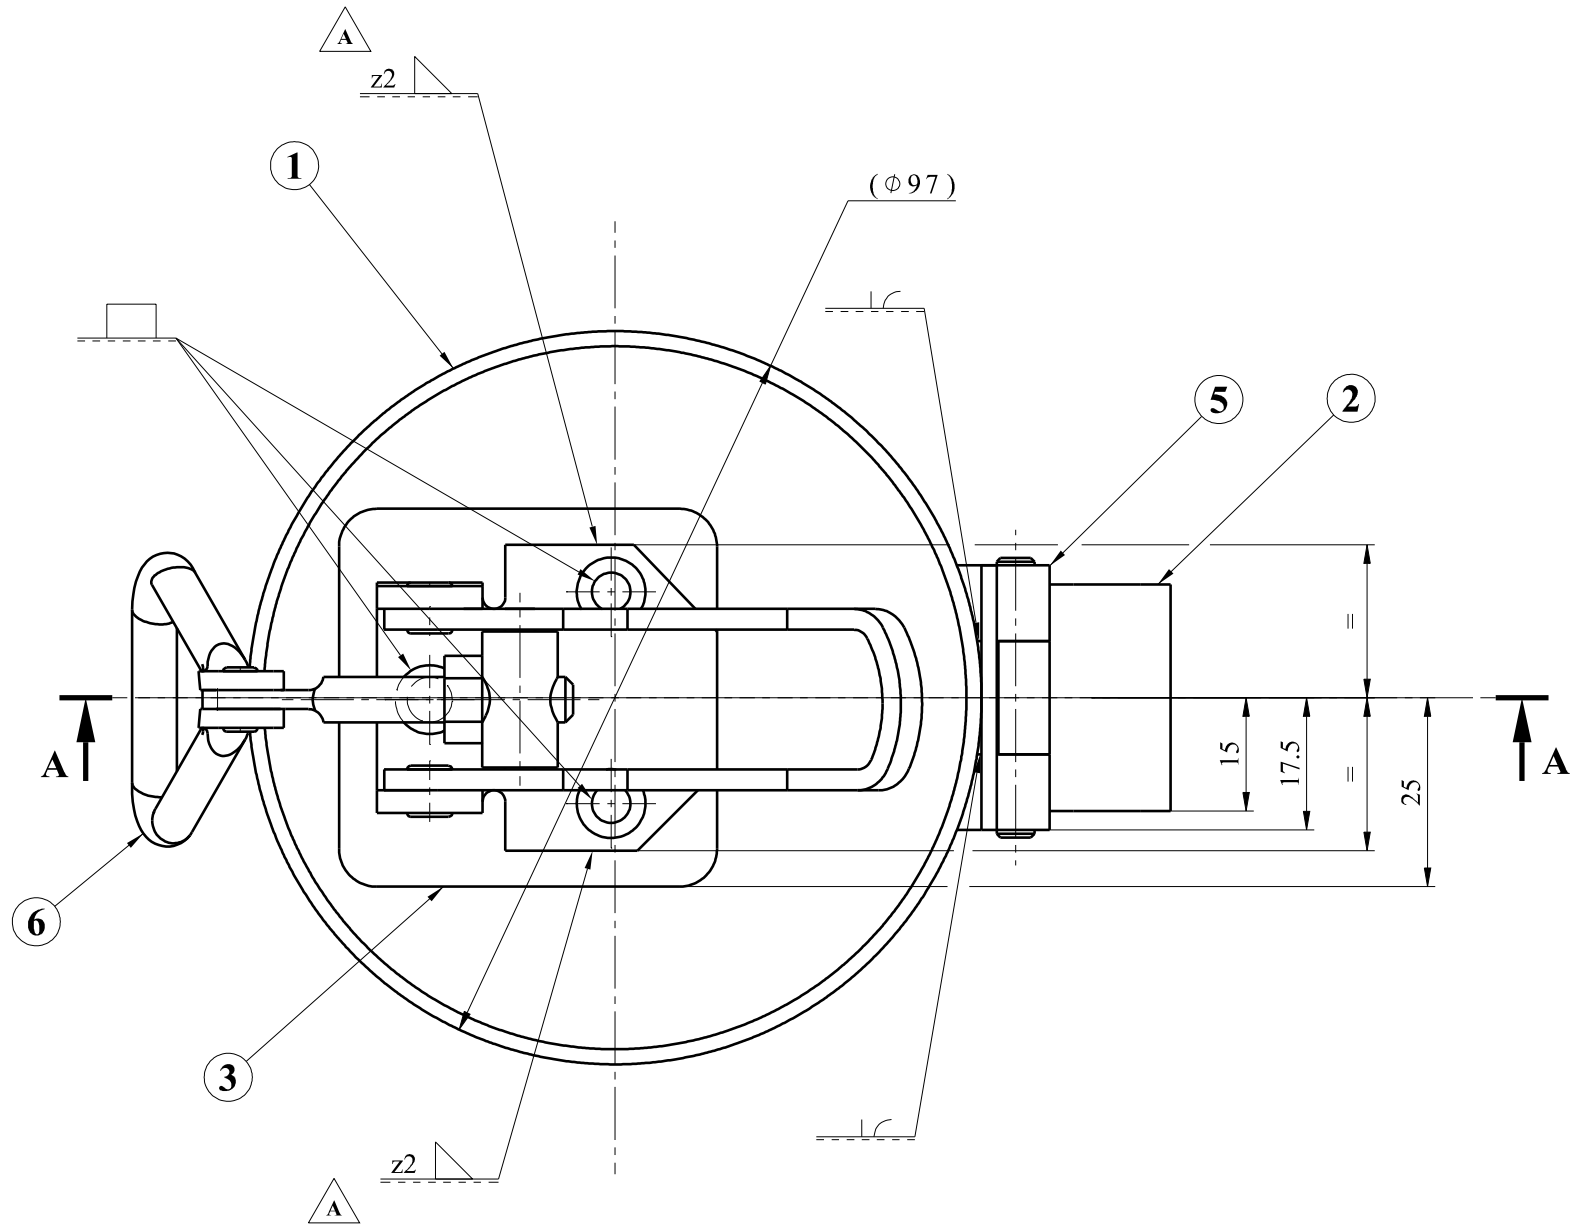

A-A Kesiti

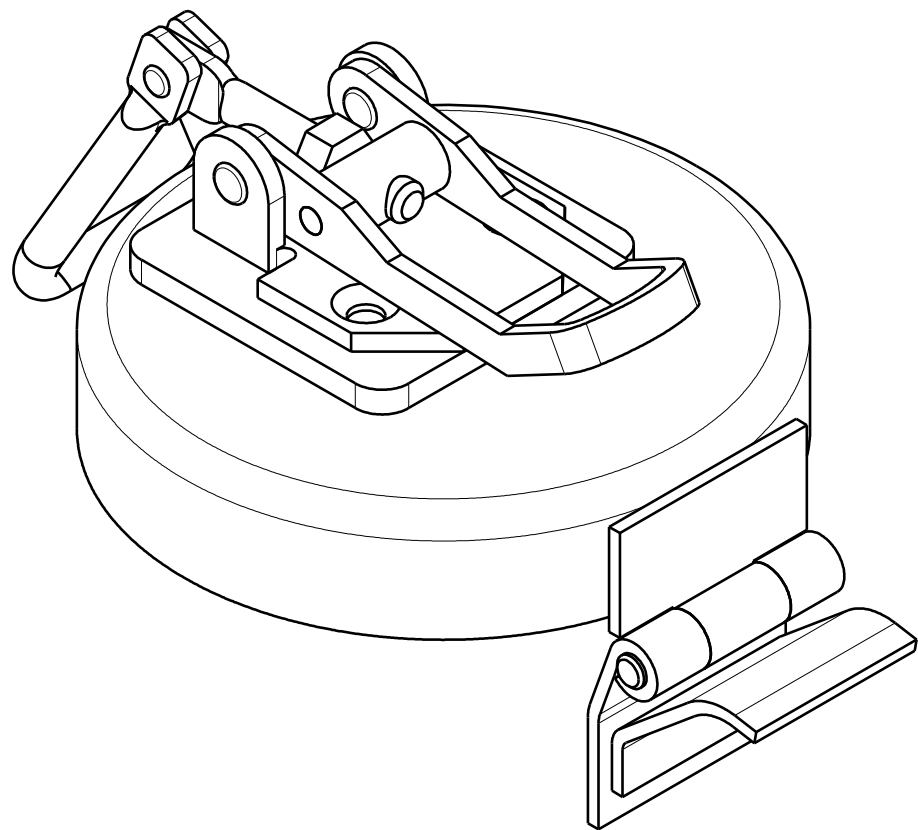

İzometrik Görünüş

Notlar:

- Karşıt parçada istenen tolerans: $\square 0,2$
- Conta, uygun yapıştırıcı kullanılarak kapağın içine yapıştırılacaktır.

Revizyonlar:

A: Kaynaklar eklendi.

1	Kilit Mekanizması	6	TB50021	-	-	-
1	Menteşe	5	TB50020	-	-	-
1	Conta	4	001BS0240123-000	Neoprene	0,042kg	Ø93xL=5
1	Sac	3	001BS0240122-000	S275JR	0,078kg	50x50x4
1	Bükümlü Sac	2	001BS0240121-000	S275JR	0,019kg	39,1x30x2
1	Kapak	1	001BS0240120-000	S275JR	0,194kg	Ø129,3x2
Adet	Parça Adı	Montaj No	Norm/Resim No	Malzeme	Birim Ağırlık	Yarı Mamülün Ölçüleri/Ürün Özellikleri

Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi?Hayır

Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. **CTQ**

Grup No:				Toplam Ağırlık (Kg): 0,353				TÜRSAŞ Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Eskişehir Bölge Müdürlüğü			
Tip				Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar: EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar) EN 22768-1m (Uzunluk ve açı ölçüleri) EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)							
E5000	Tadilat	A		ÜRAF004S25385		21.07.2025 Ömer KARADAĞLI					
	Resim	Ö.KARADAĞLI		28.01.2022		Onay: T.EROĞLU					
	Kontrol	M.ABDULLAHOĞLU		28.01.2022		Tarih: 28.01.2022					
	Ky Müh.	S.ÇÖKMEZ		28.01.2022							
	Kaynak Parametresi		-		-		Kum Kutusu Kapağı				
	Ölçek		1:1		Kağıt Ebadı A2						
											

Kum Kutusu Kapağı