


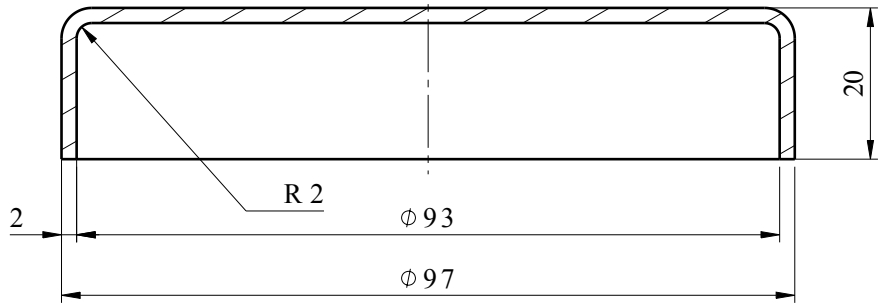


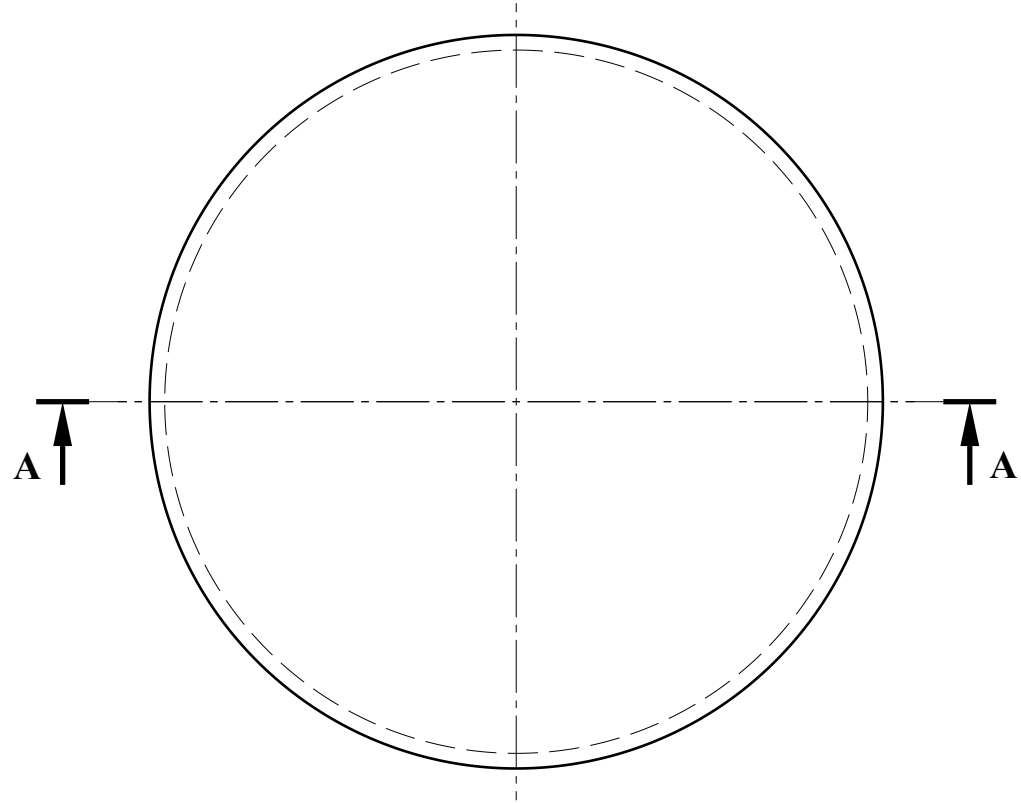

A-A Kesiti

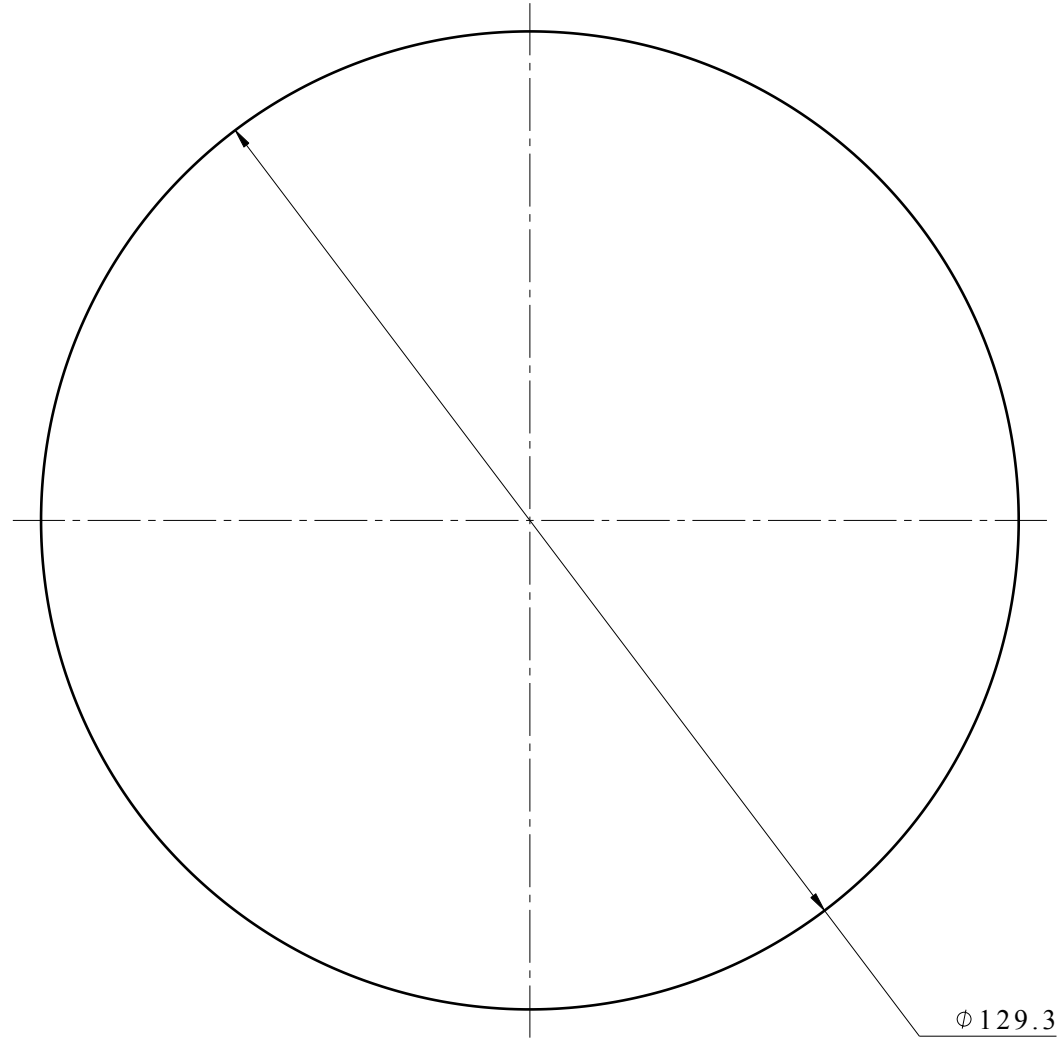

Açınım Görünüşü

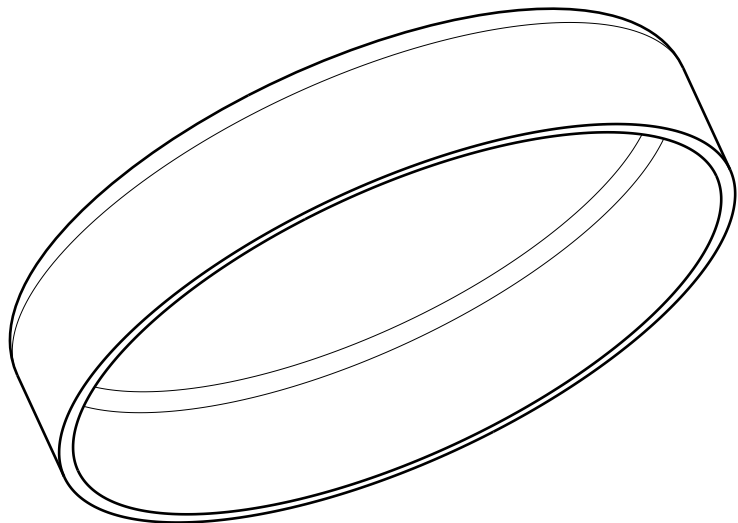

İzometrik Görünüş

Not:
- Tüm keskin kenarlar ve çapaklar temizlenecektir.

	Kapak				TS EN 10025-2	S275JR	0,194	Ø129,3x2	
Adet	Parça Adı				Standart No	Malzeme	Birim Ağırlık Kg	Yarı Mamülün Ölçüleri	
Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi?Hayır									Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. CTQ
Grup No:		Tasnif No:			Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar: EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar) EN 22768-1m (Uzunluk ve açı ölçüleri) EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar)			TÜRASAŞ Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Eskişehir Bölge Müdürlüğü	
Tip									
E5000	Tadilat					Onay: T.EROĞLU			den proje
		-							
	Resim	Ö.KARADAĞLI	26.01.2022	Tarih: 26.01.2022			Bu yerine geçti.		
	Kontrol	M.ABDULLAHOĞLU	26.01.2022	Kapak			Komple Resim/Poz No		
	Ky Müh.								
	Ölçek	1:1	Kağıt Ebadı A3					001BS0240120-000	
					B			A Sayfa 1/1	