
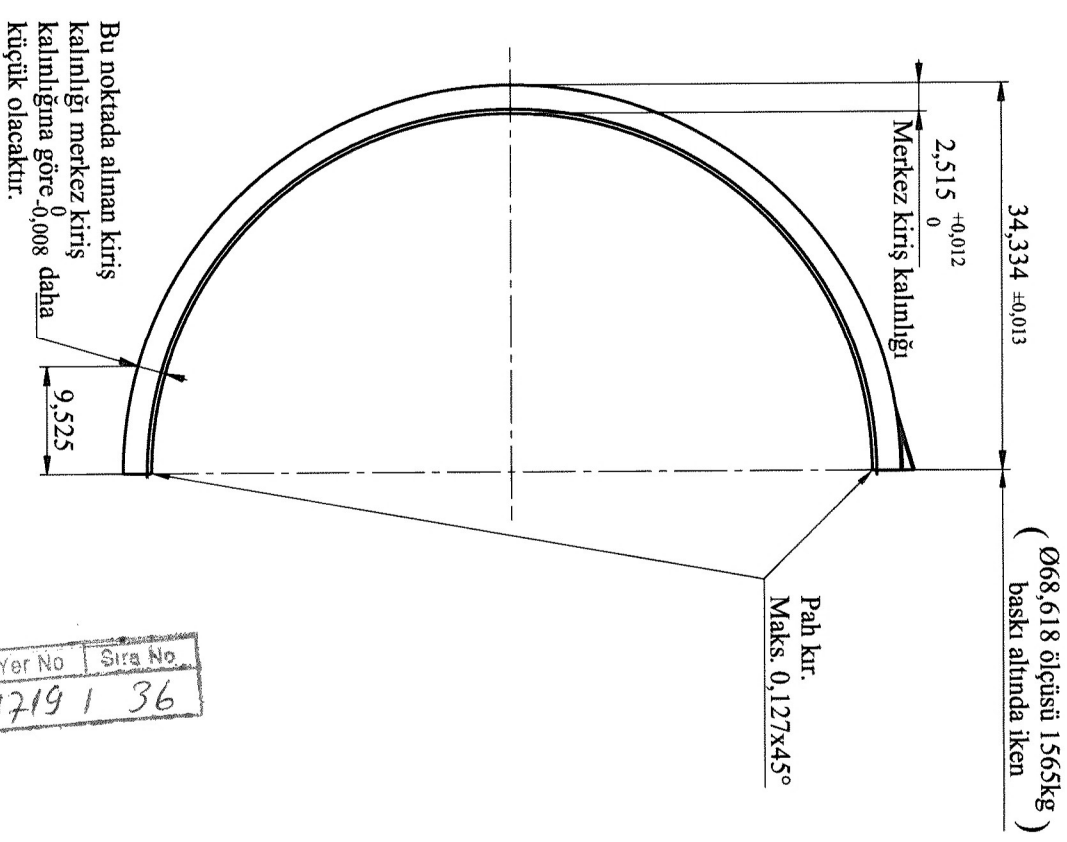
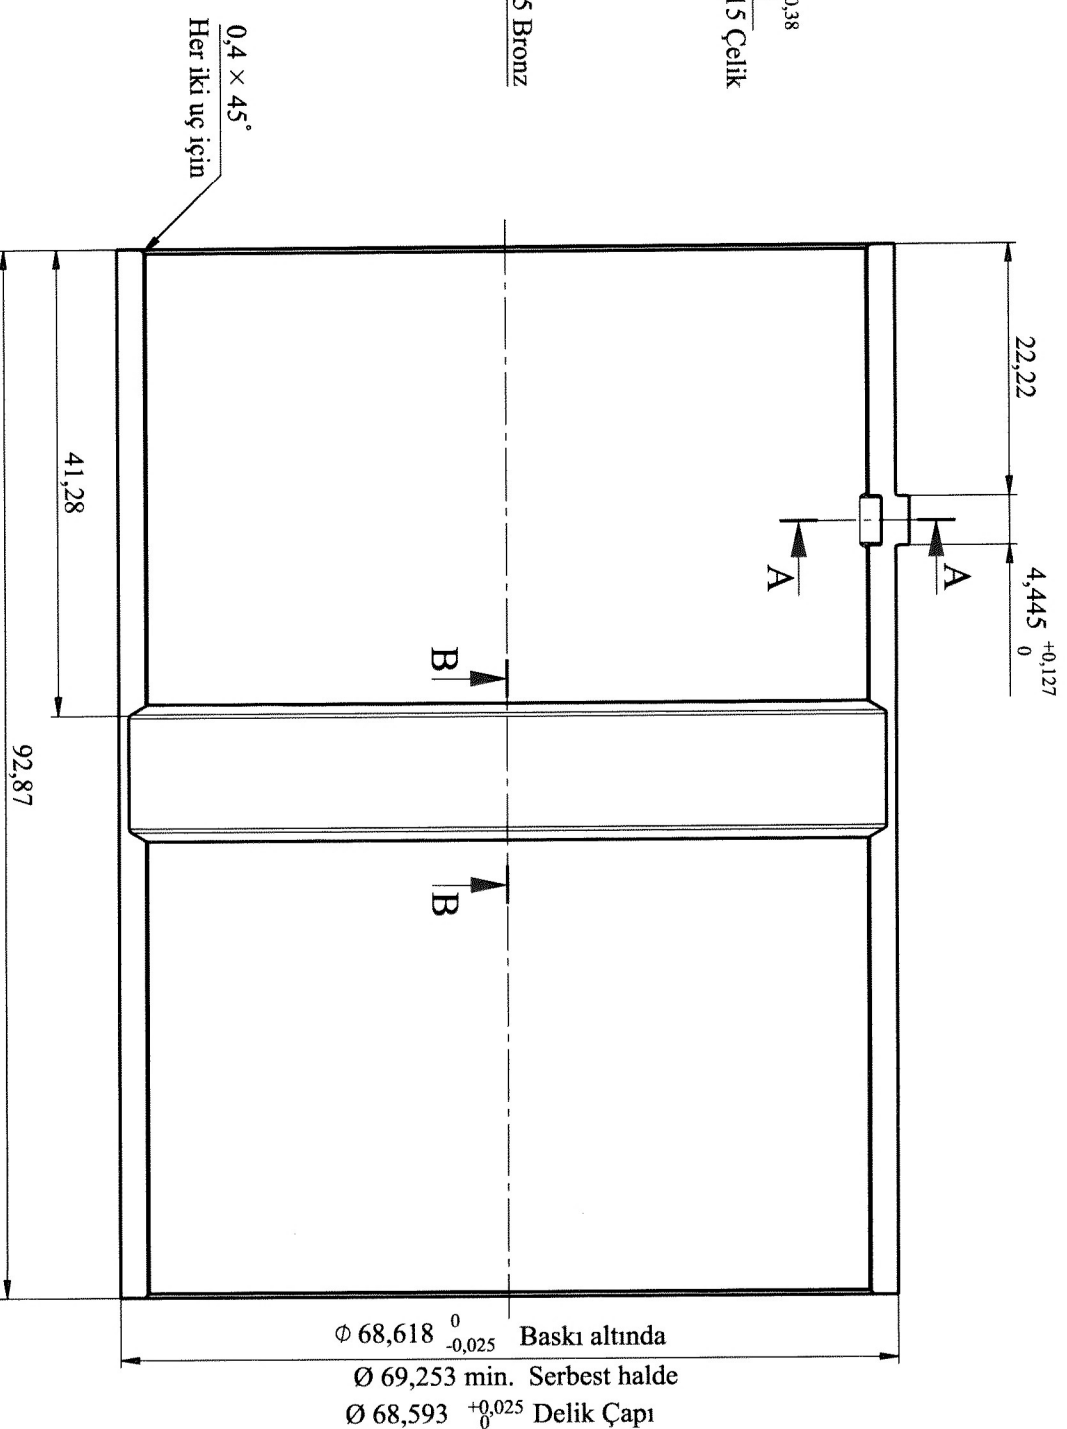


A-A Kesiti 3:2

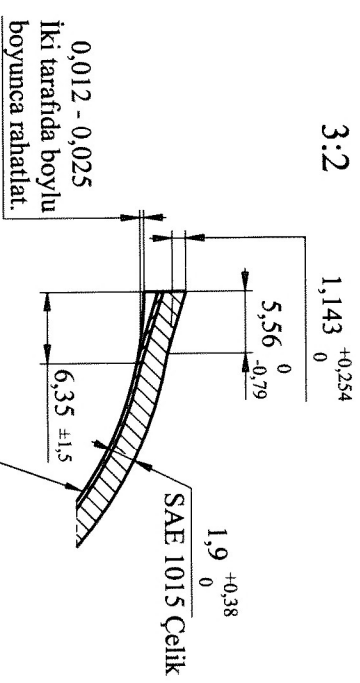


Ver No 17191 Sıra No 36


Tüm ölçüler kaplama sonrasıdır.

Parça SAE 19 kaplanacak. Kaplama kalınlığı :0,023 - 0,028
Parçada keskin köşe ve çapak olmamalıdır.
Tüm yüzeyler parlatılmalıdır.

Ana gövde: SAE 1015 Çelik
İç kaplama: E.M.S 405 Bronz T.B.: 2589

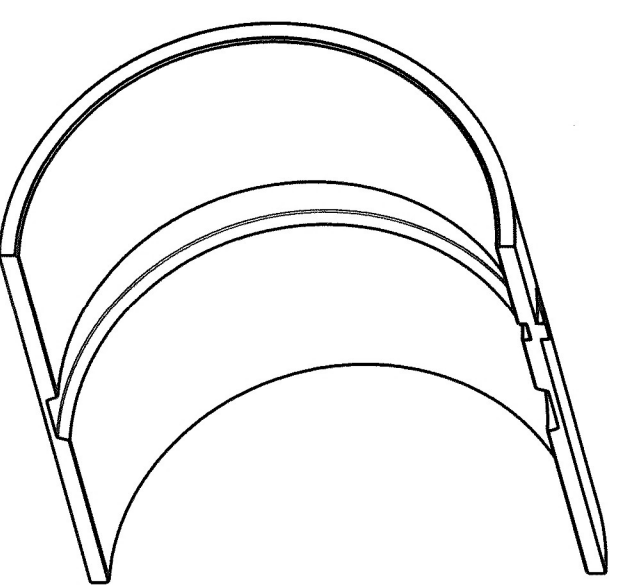

İzometrik Görünüş
1:1

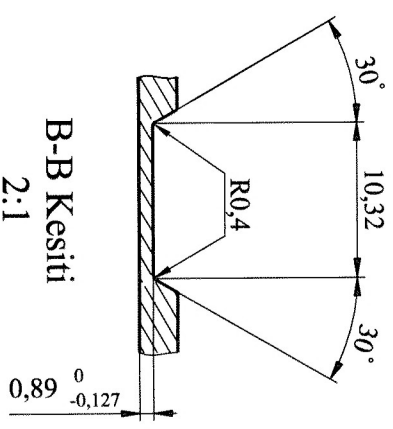

KAM MİLİ YATAĞI		0,176	
Adet	Parça Adı	Standart No	Malzeme
			Birim Ağırlık Yarı Mamülün Ölçüleri Tasnif No
Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi? Hayır			
Grup No:		Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. CTQ	
Tip		Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar:	
Tadilat		EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar)	
F		EN 22768-1m (Uzunluk ve açı ölçüleri)	
E		EN 22768-2 K (Sektör ve Konumlar)	
İşe Bakan		Onay: İbrahim ERŞAHİN	
Resim		Tarih: 2.07.2020	
Kontrol		Bu den proje yerine geçti.	
Kaynak Müh		Komple Resim/Poz No	
Ölçek		8237900	