

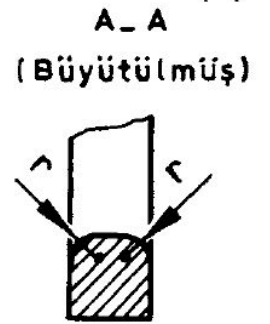
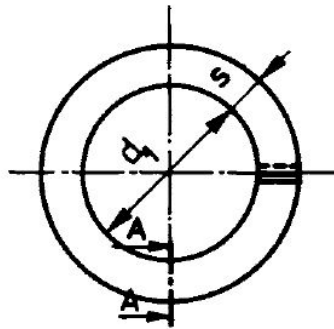


|   |                 |                     |  |
|---|-----------------|---------------------|--|
| TÜRASAS<br>Eskişehir Bölge<br>Müdürlüğü | TÜRASAS<br>NORM | TN1054              |  |
|   |                 | TADILAT<br>(REV.)   |  |
|   |                 | TARİH<br>(DATE)     |  |
|   |                 | İMZA<br>(SIGNATURE) |  |
| KONU : Yaylı Rondela<br>(SUBJECT) :     |                 |                     |  |

Bu Türasaş Norm dokümanı **DIN 127 Form B** standardı referans alınarak hazırlanmıştır. İlgili standartta yer alan parametrik değerlerin Türasaş Norm (TN) kodu karşılıkları bu dokümanda açıklanmaktadır.

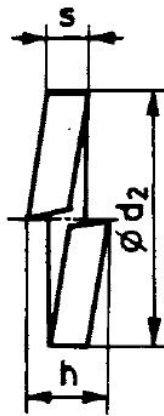

|                             |      |  |            |                 |     |
|-----------------------------|------|--|------------|-----------------|-----|
| HAZIRLAYAN<br>(PREPARED BY) | ARGE | İLK YAYIN TARİHİ<br>(FIRST RELEASE DATE) | 16.11.2020 | SAYFA<br>(PAGE) | 1/4 |
|-----------------------------|------|--|------------|-----------------|-----|

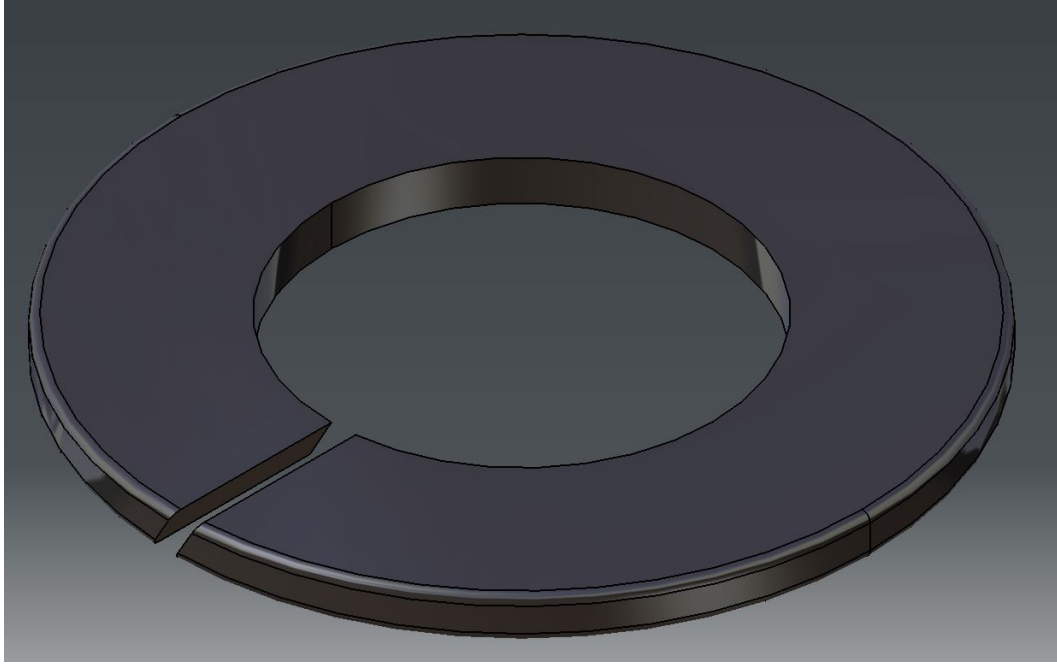

|   |                 |                     |  |
|---|-----------------|---------------------|--|
| TÜRASAŞ<br>Eskişehir Bölge<br>Müdürlüğü | TÜRASAŞ<br>NORM | TN1054              |  |
|   |                 | TADİLAT<br>(REV.)   |  |
|   |                 | TARİH<br>(DATE)     |  |
|   |                 | İMZA<br>(SIGNATURE) |  |
| KONU : Yaylı Rondela<br>(SUBJECT) :     |                 |                     |  |

**Tablo 2 : Malzeme Sertliğine Karşılık Gelen Kod Tablosu**

| Tablo 2        |                 |     |
|----------------|-----------------|-----|
| Gövde Sertliği | Sertlik Aralığı | Kod |
| 450 HV         | 450HV -570 HV   | 00  |
| 190 HV         | 190HV -220 HV   | 01  |
| Sertlik Yok    | Sertlik Yok     | 02  |

Malzeme Kalitesi Bronz (D) için gövde sertlik değeri 190HV (01) olacaktır.

**Tablo 3 : Malzeme Kalitesine Karşılık Gelen Kod Tablosu**

| Tablo 3          |     |
|------------------|-----|
| Malzeme Kalitesi | Kod |
| Yay Çeliği       | A   |
| Paslanmaz A2     | B   |
| Paslanmaz A4     | C   |
| Bronz            | D   |

|   |                 |                     |  |
|---|-----------------|---------------------|--|
| TÜRASAS<br>Eskişehir Bölge<br>Müdürlüğü | TÜRASAS<br>NORM | TN1054              |  |
|   |                 | TADİLAT<br>(REV.)   |  |
|   |                 | TARİH<br>(DATE)     |  |
|   |                 | İMZA<br>(SIGNATURE) |  |
| KONU : Yaylı Rondela<br>(SUBJECT) :     |                 |                     |  |

**Tablo 4 : Kaplamaya Karşılık Gelen Kod Tablosu**

| Kaplama             | Kod |
|---------------------|-----|
| Kaplamasız          | -   |
| Çinko               | A   |
| Bakır               | B   |
| Pirinç              | C   |
| Nikel               | D   |
| Nikel-Krom          | E   |
| Bakır-Nikel         | F   |
| Bakır-Nikel-Krom    | G   |
| Kalay               | H   |
| Bakır-Kalay (Bronz) | I   |
| Gümüş               | J   |
| Bakır-Gümüş         | K   |
| Çinko-Nikel         | L   |
| Çinko-Kobalt        | M   |
| Çinko-Demir         | N   |
| Fosfat              | O   |
| Dacromet            | P   |
| Geomet              | R   |
| Delta tone          | S   |
| Galvaniz            | T   |

**Örnek:**

Metrik Değer = 3

Sertlik Değer=Sertlik yok

Malzeme Kalitesi = Yay Çeliği

Kaplama = Kaplamasız

Ölçü ve özelliklerine karşılık gelen Türasaş Norm Kodu : TN1054-0300-A-

|                             |      |  |            |                 |     |
|-----------------------------|------|--|------------|-----------------|-----|
| HAZIRLAYAN<br>(PREPARED BY) | ARGE | İLK YAYIN TARİHİ<br>(FIRST RELEASE DATE) | 16.11.2020 | SAYFA<br>(PAGE) | 4/4 |
|-----------------------------|------|--|------------|-----------------|-----|